Aufmaßhilfe Stahlzargen

■ Anfrage
■ Angebotsaufforderung und Auftrag

BOS GmbH Best Of Steel
Lütkenfelde 4
48282 Emsdetten

Datum: _____ Versandanschrift: _____

Sachbearbeiter: _____

Kommission: _____

Bestell-Nr.: _____ Terminwunsch: _____

Materialstärke: ☐ 1,5 mm ☐ 2,0 mm

Oberfläche: ☐ verzinkt grundiert ☐ _____

Profil: _____ ☐ nachträgliche Montage

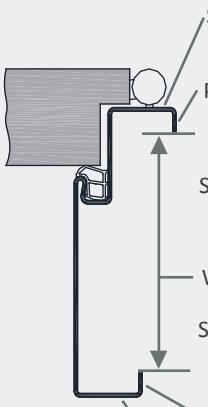

Spiegelbreite vorne: ☐ 30 mm ☐ _____ mm

Putzwinkel vorne: ☐ 10 mm ☐ 15 mm ☐ _____ mm

Schattennut vorne: ☐ 10 mm ☐ 15 mm ☐ _____ mm

Wandstärke gesamt: _____ mm

Schattennut hinten: ☐ 10 mm ☐ 15 mm ☐ _____ mm

Putzwinkel hinten: ☐ 10 mm ☐ 15 mm ☐ _____ mm

Spiegelbreite hinten: ☐ 30 mm ☐ 45 mm ☐ _____ mm

Rohbaunennbreite: _____ mm **Rohbaunennhöhe:** _____ mm

Falzmaßbreite: _____ mm **Falzmaßhöhe:** _____ mm

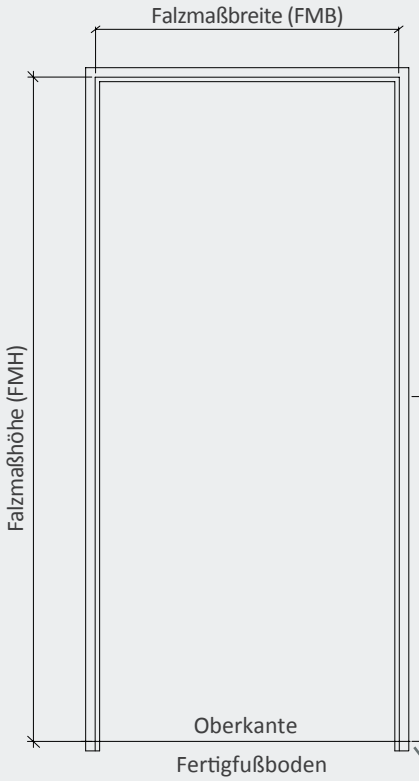

Drückerhöhe (DH):
☐ 1050 mm
☐ 850 mm
☐ _____ mm

Bodeneinstand:
☐ 30 mm ☐ ohne
☐ _____ mm

Wandart: ☐ Mauerwerk ☐ Ständerwerk ☐ _____

DIN-Richtung: ☐ DIN links ☐ DIN rechts ☐ 2-flügelig

Bandunterkonstruktion:
Anzahl: ☐ 2 Stück ☐ _____ Stück
Typ: ☐ BTV 8618 (S) ☐ BVX 11000 ☐ BVN 11160
☐ BTV 10200 ☐ BVN 11120 ☐ _____

Bandabstand:
☐ Standard nach DIN 18101
☐ _____ mm

☐ **3. Band, Bandabstand unter BBL 1:**
☐ 250 mm
☐ 350 mm

Bandbezugslinien (BBL) / Bandabstand (BA) bei 2 Bändern:

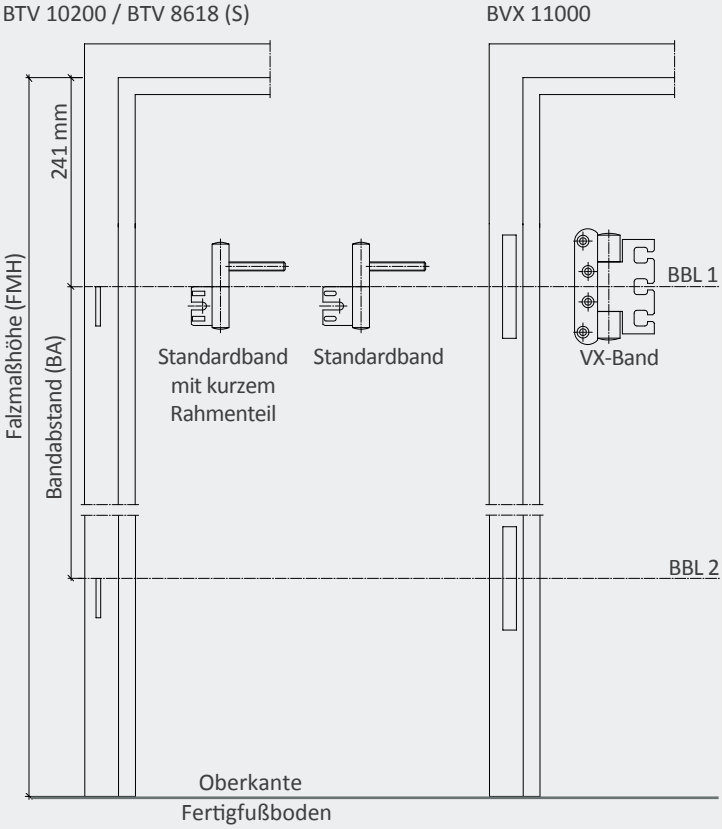

Falzausbildung:

☐ **Gefälzt**
Falztiefe ☐ 28,5 mm ☐ _____ mm
☐ Doppelfalz
Falztiefe 2: ☐ 25 mm ☐ _____ mm
Schließebene: ☐ 4,5 mm ☐ _____ mm



☐ **Stumpf**
Falztiefe ☐ 46,5 mm ☐ _____ mm
☐ Doppelfalz
Falztiefe 2: ☐ 25 mm ☐ _____ mm
Schließebene: ☐ 17 mm ☐ _____ mm



sonstiger Hinweis: _____

Weitere Anmerkungen: