Schnitt A-A

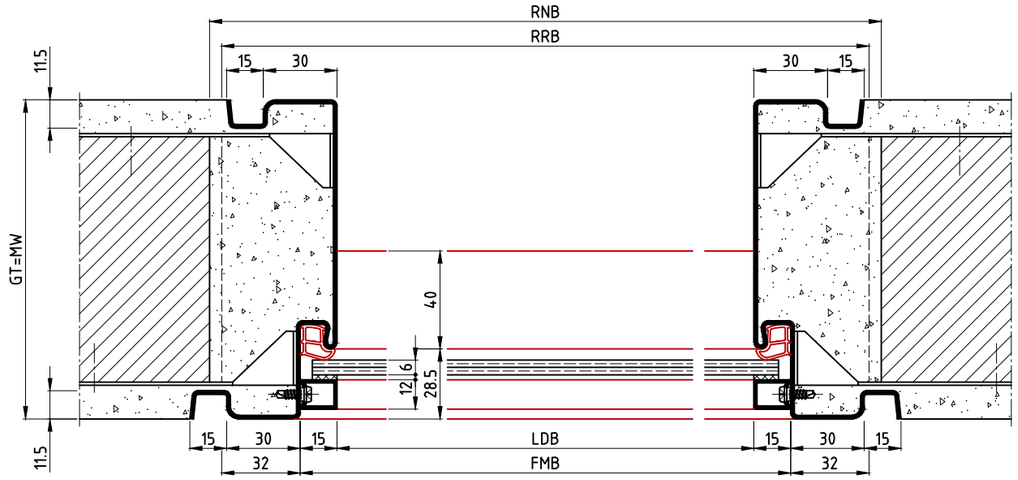

Schnitt B-B

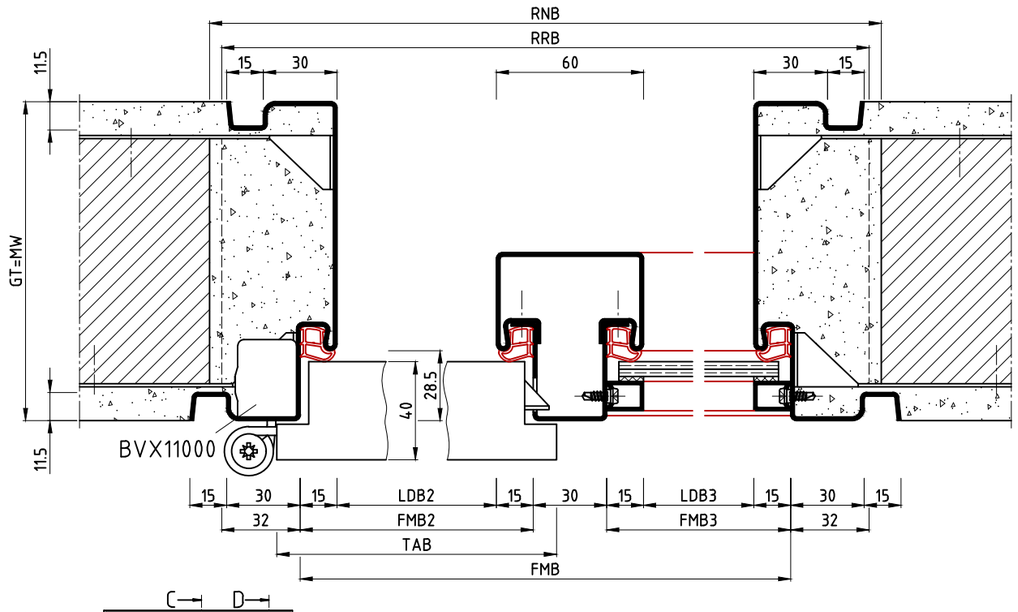

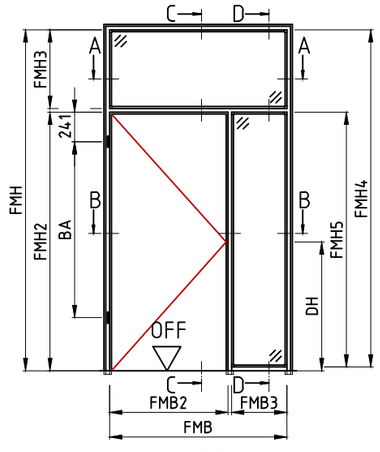

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

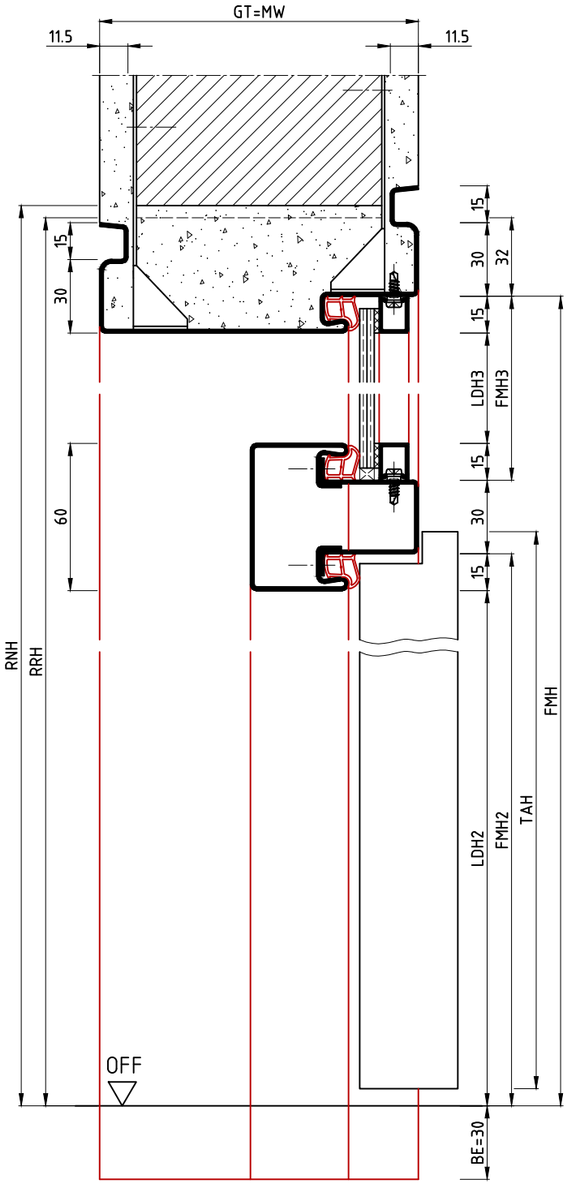

Schnitt D-D

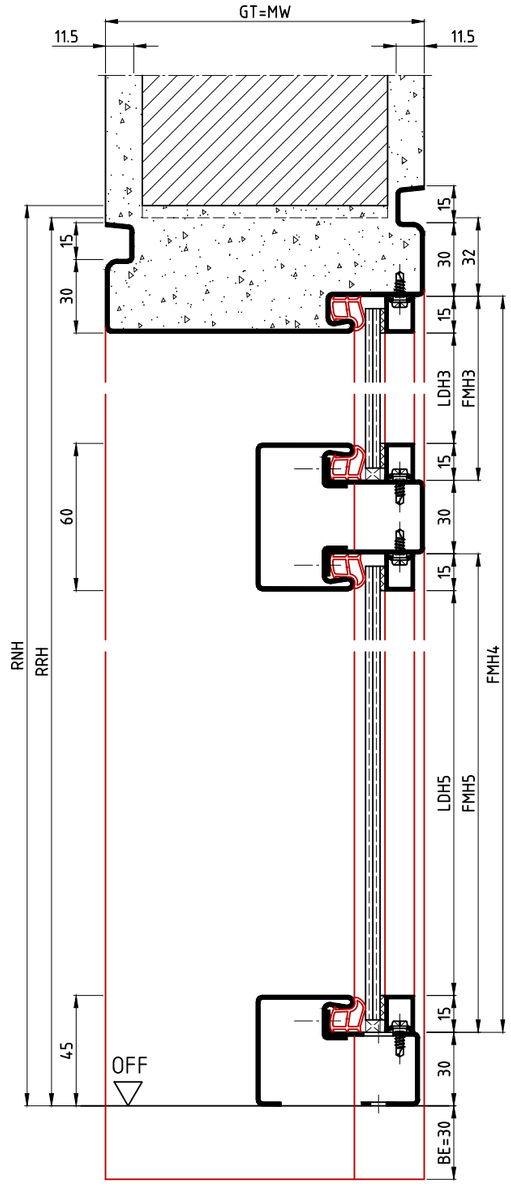

Achtung:
Bei DIN-Türblatt RRM größer wählen.

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUud/KEud):



Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NzUud/KEud

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut Mauerwerk
top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-1/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

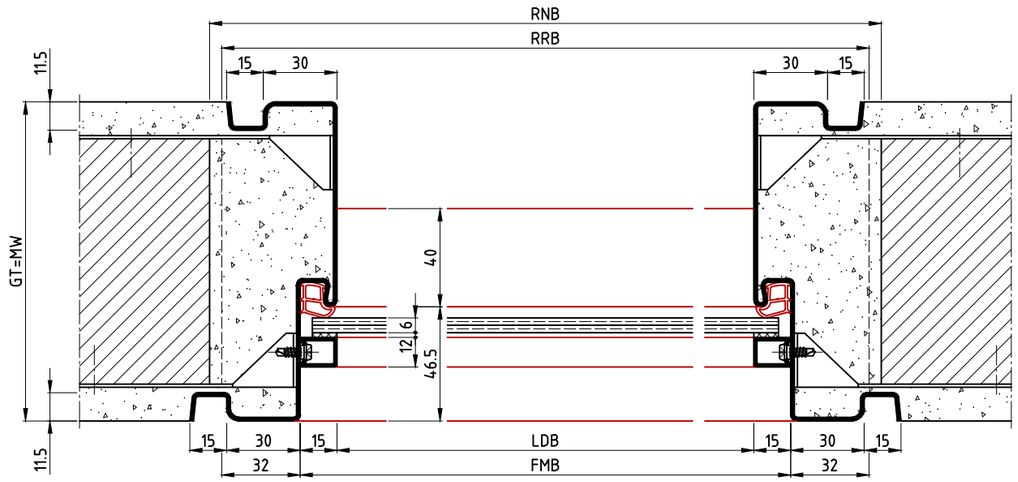

Schnitt B-B

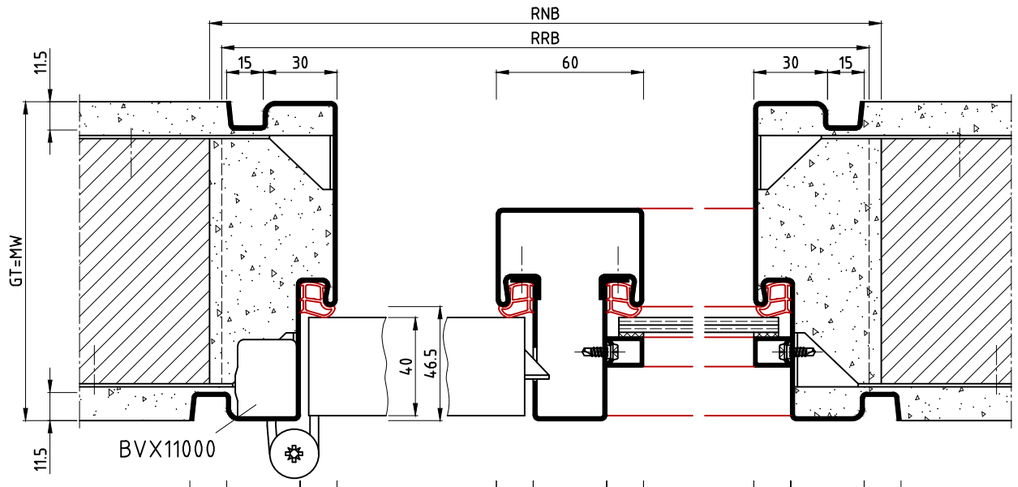

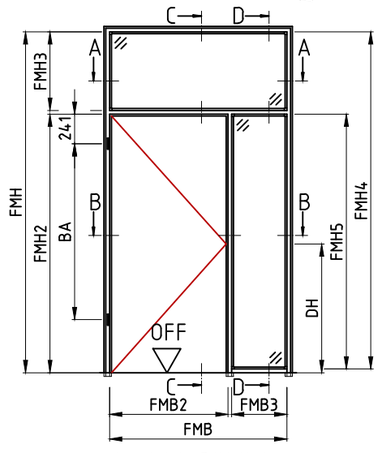

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

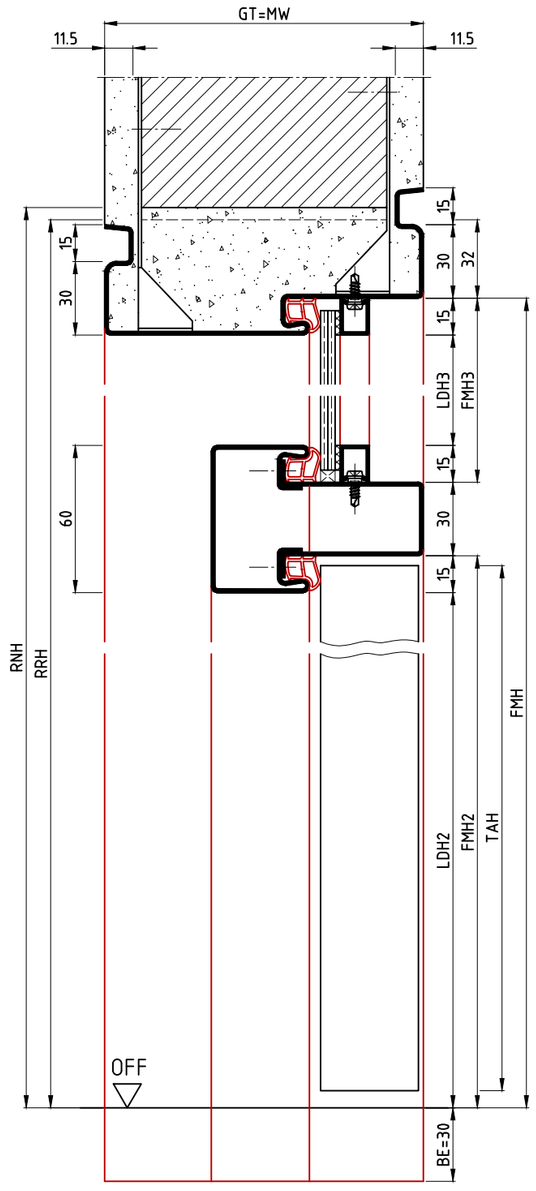

Schnitt D-D

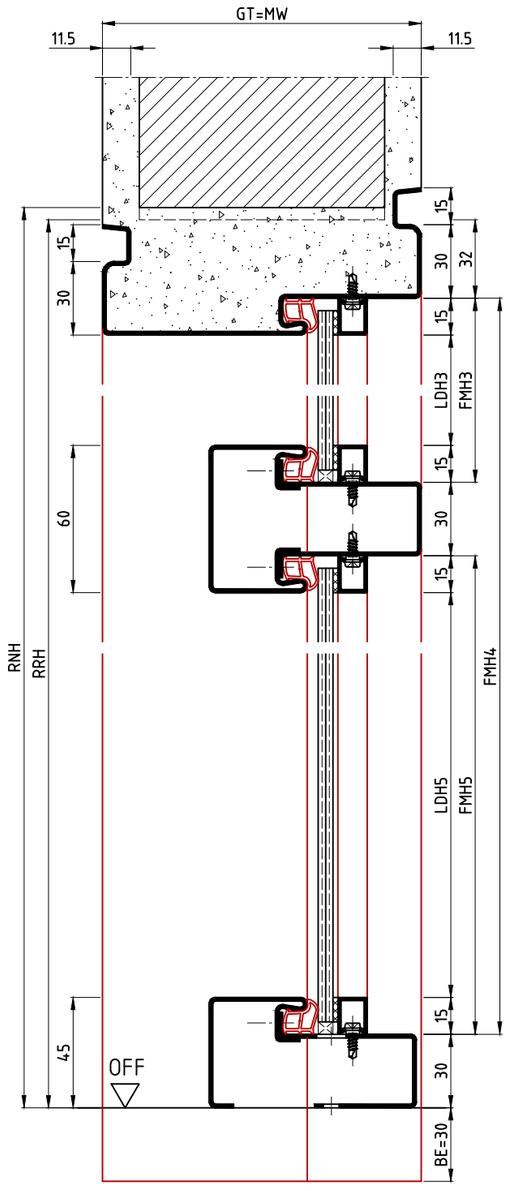

Achtung:
Bei DIN-Türblatt RRM größer wählen.

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUsd/KEsd):



Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NzUsd/KEsd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut Mauerwerk
top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-2/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

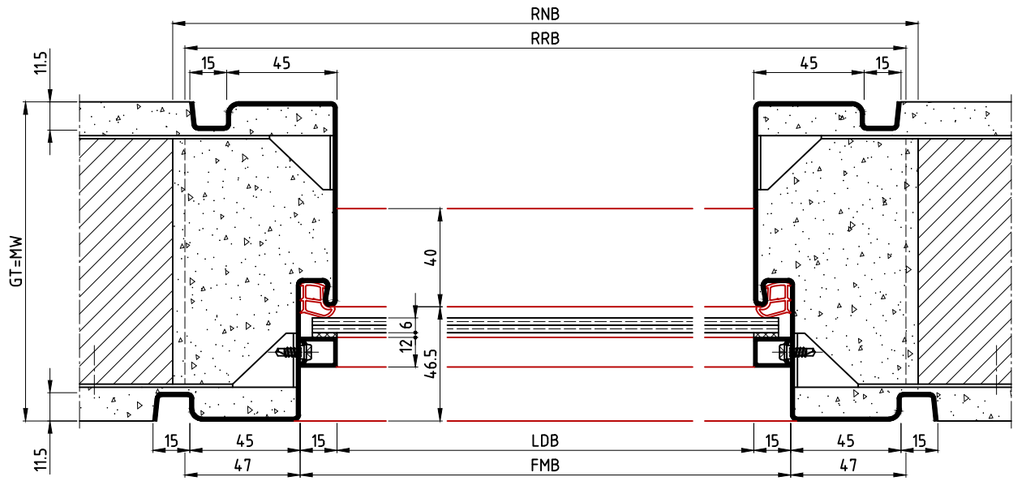

Schnitt B-B

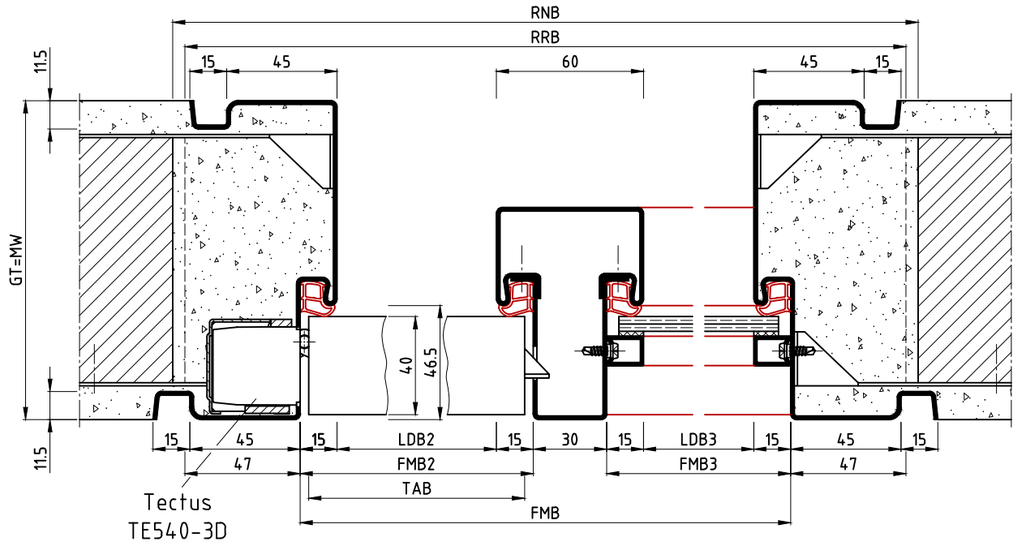

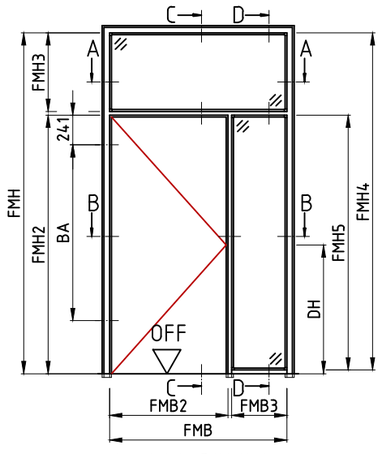

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

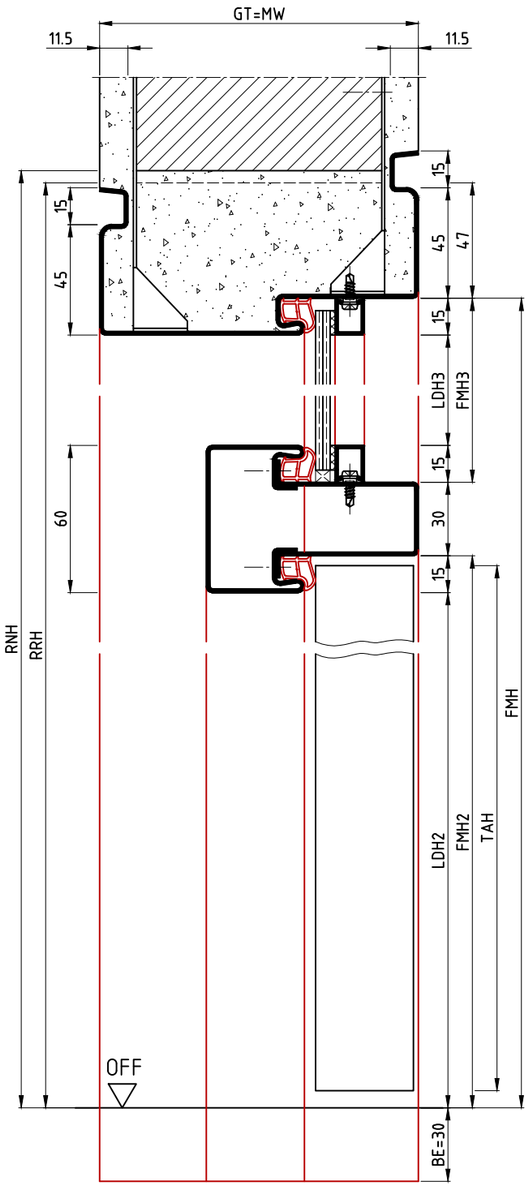

Schnitt D-D

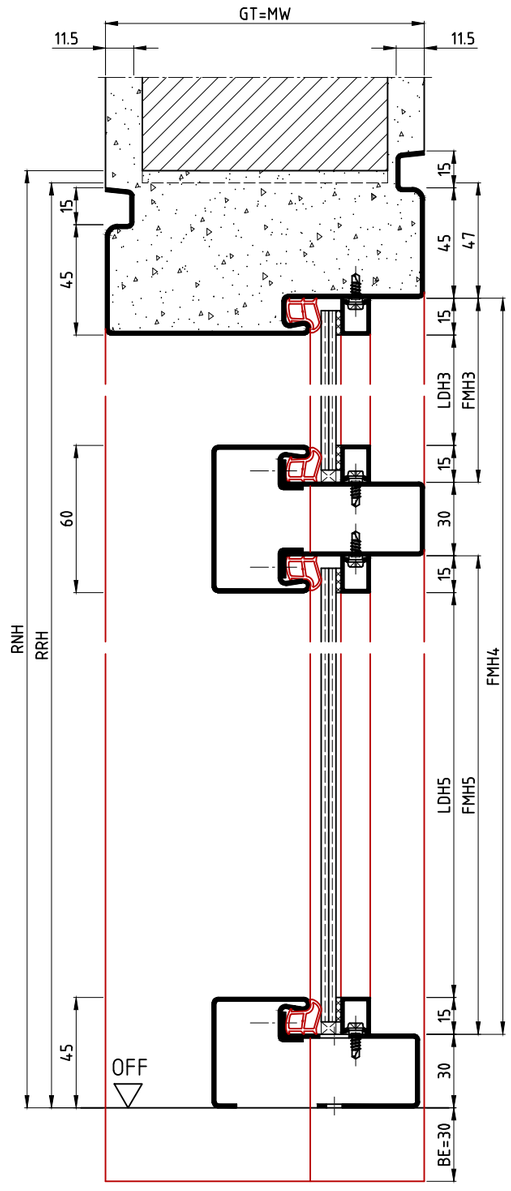

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Achtung:
Bei DIN-Türblatt RRM größer wählen.

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUsd/KEsd):



15NzUsd/KEsd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut Mauerwerk
top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-3/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

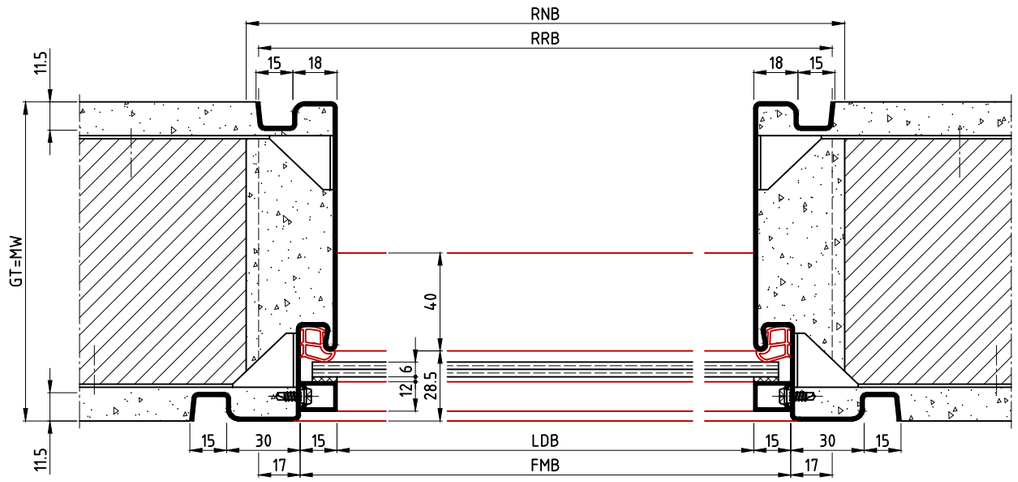

Schnitt B-B

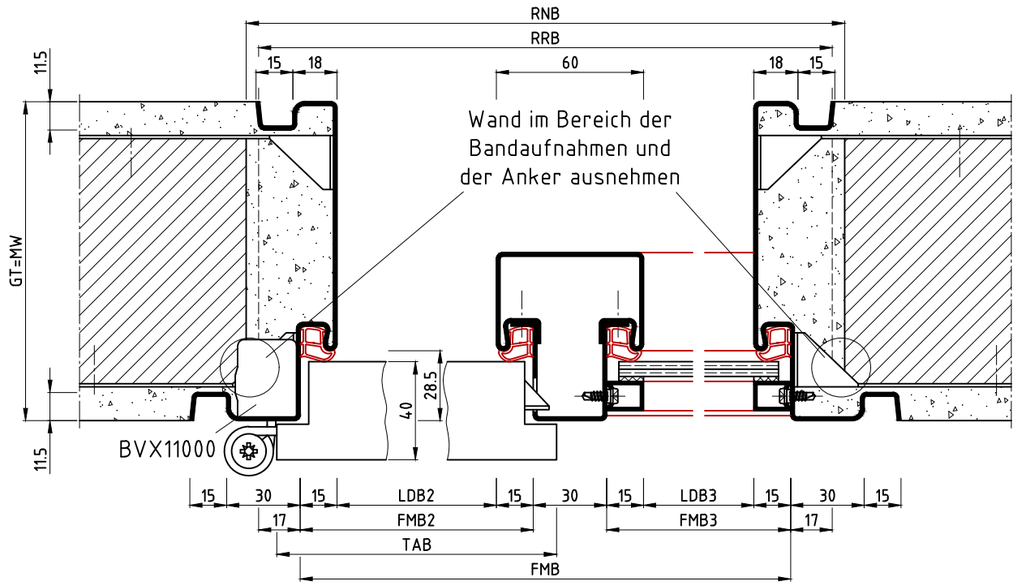

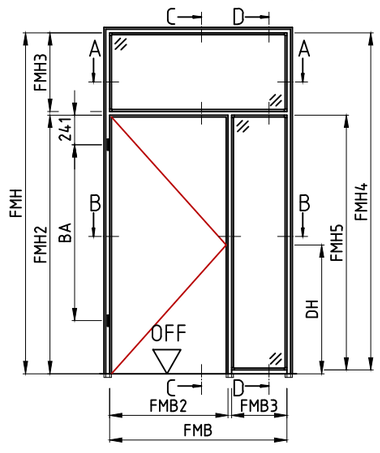

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

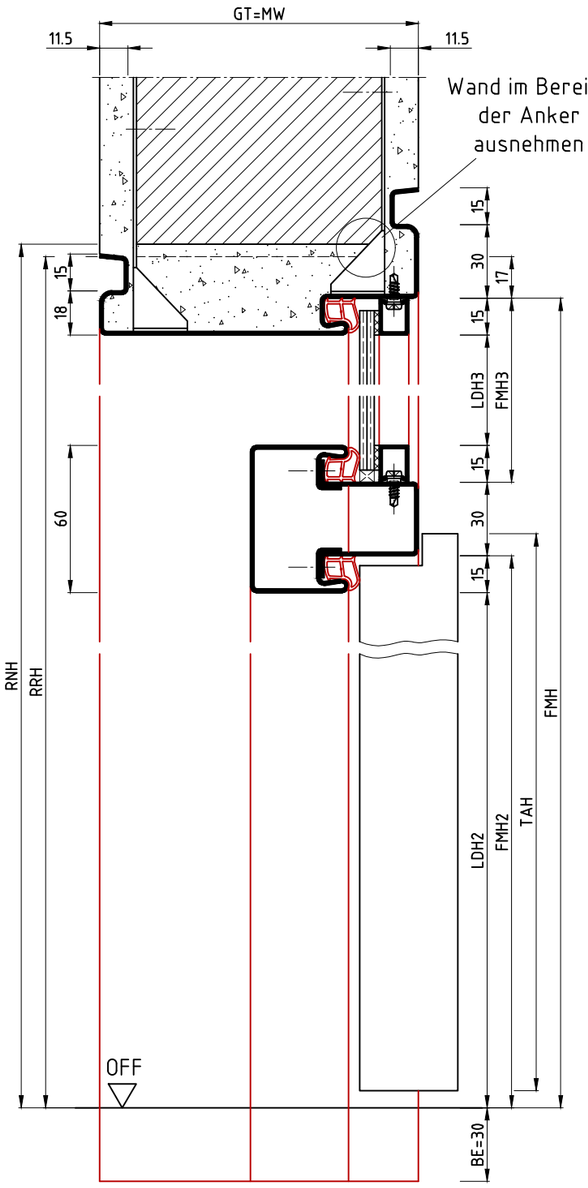

Schnitt D-D

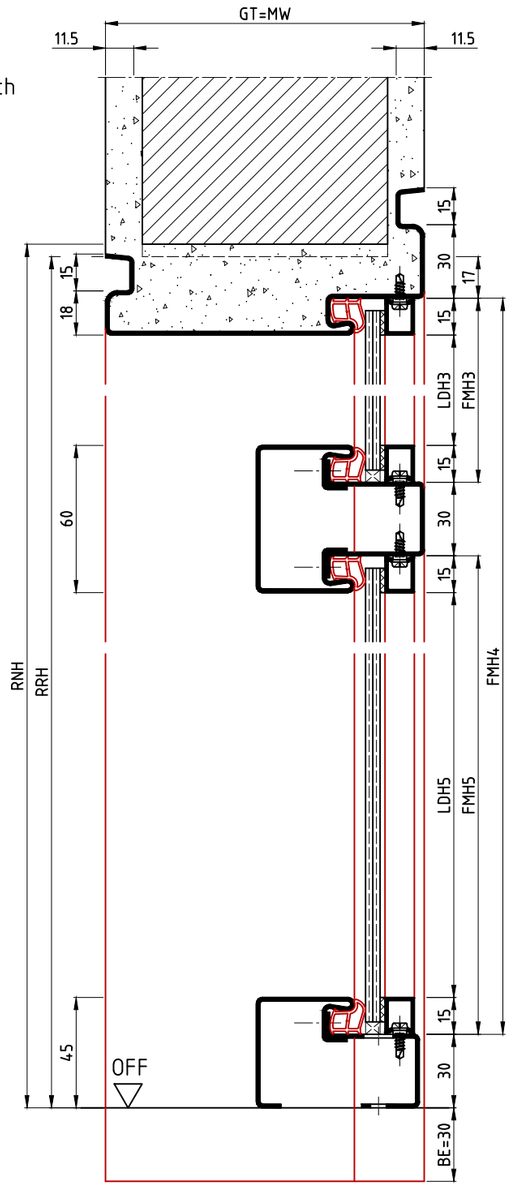

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUud/KEud, SpH=18):



15NzUud/KEud, SpH=18

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut Mauerwerk
top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-4/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

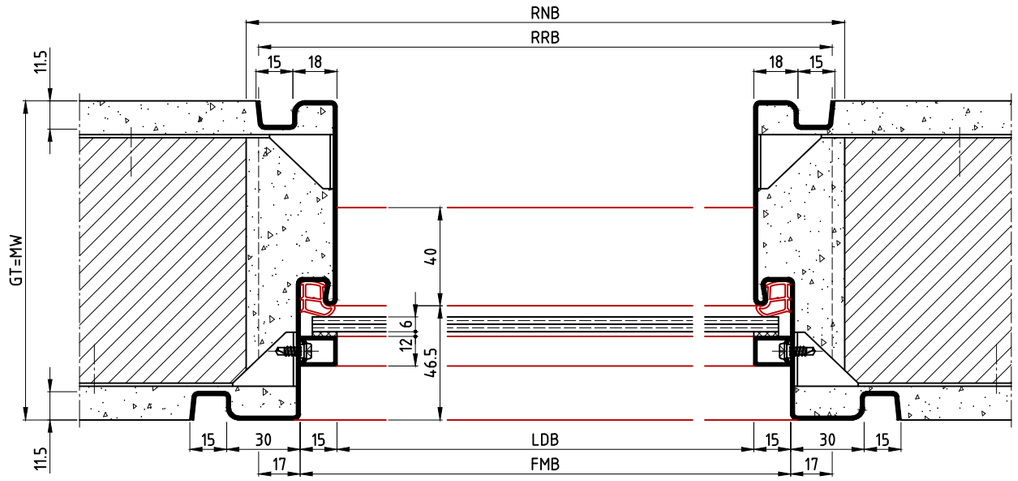

Schnitt B-B

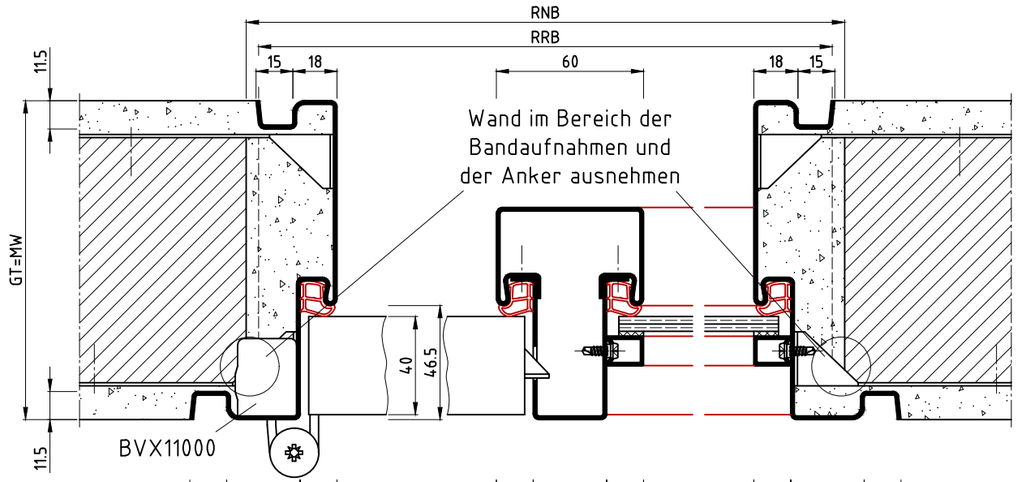

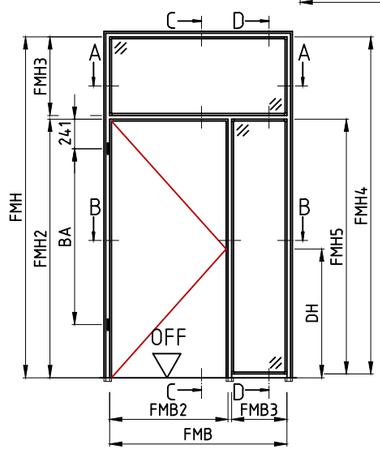

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

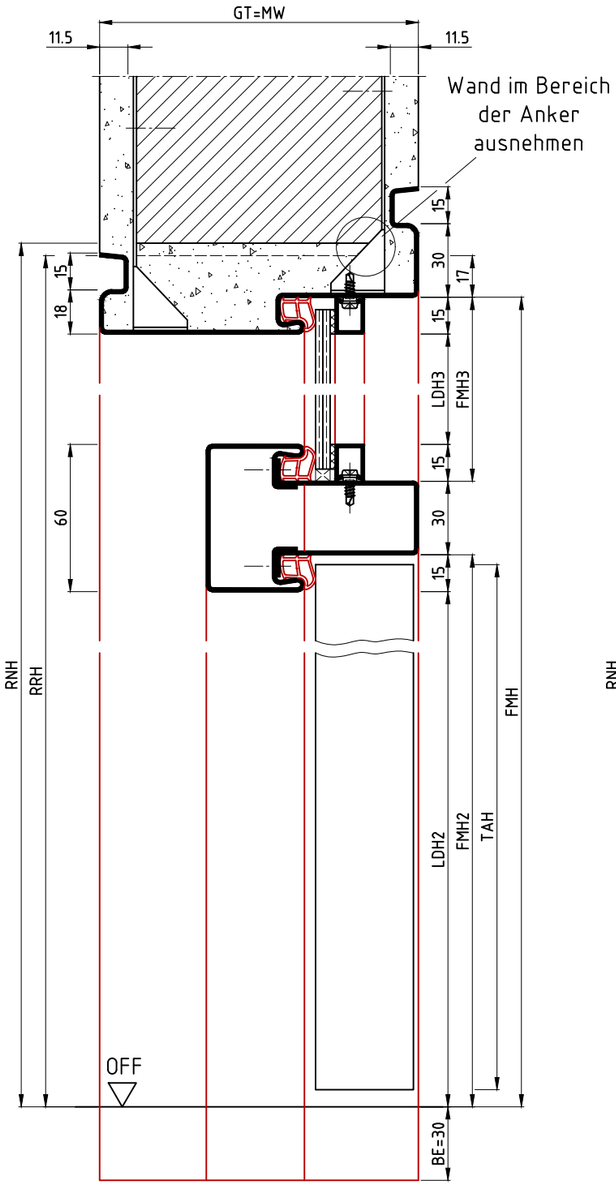

Schnitt D-D

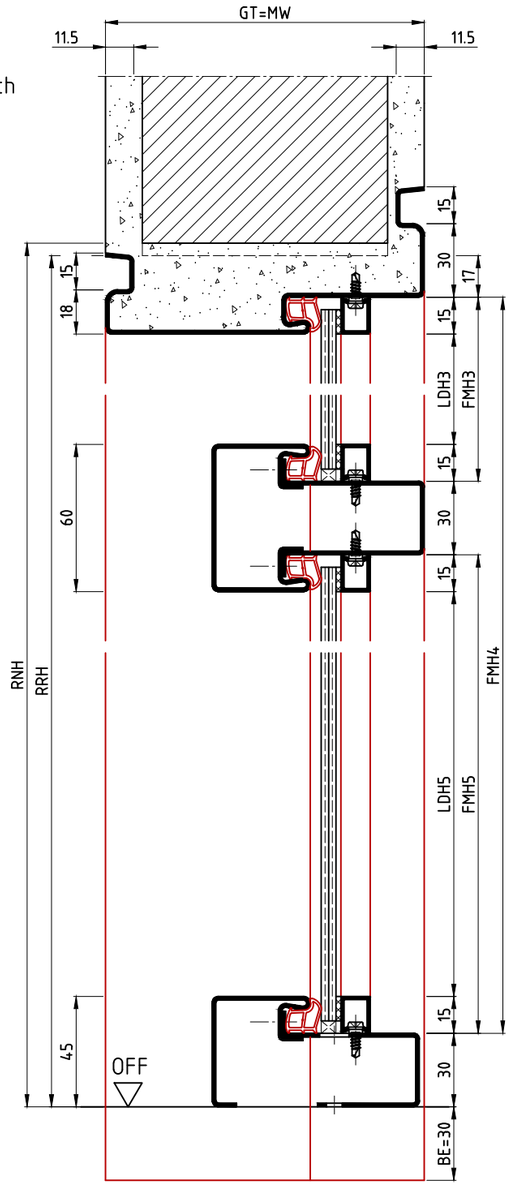

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUsd/KEsd, SpH=18):



Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NzUsd/KEsd, SpH=18

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut Mauerwerk

top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-5/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

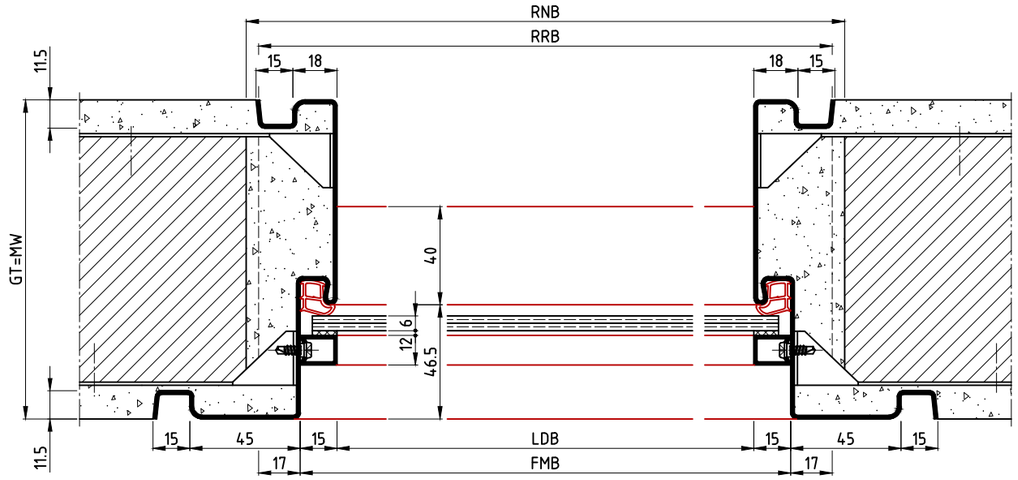

Schnitt B-B

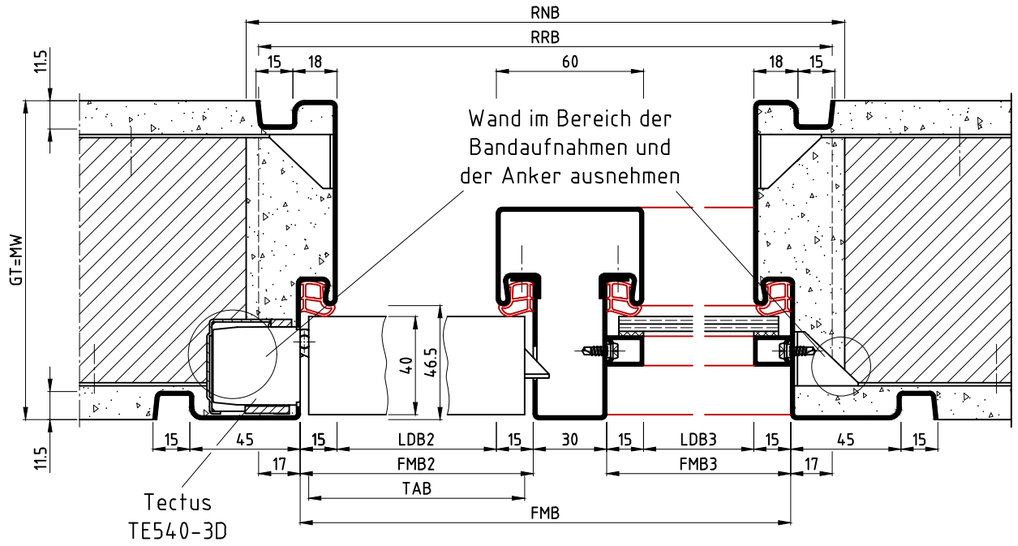

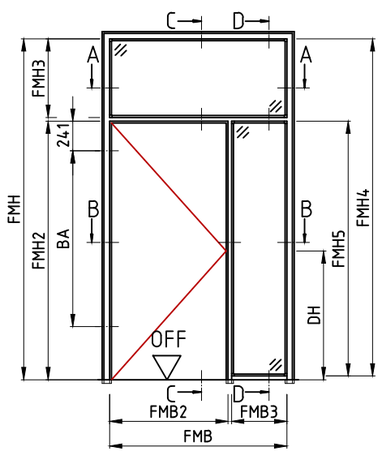

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

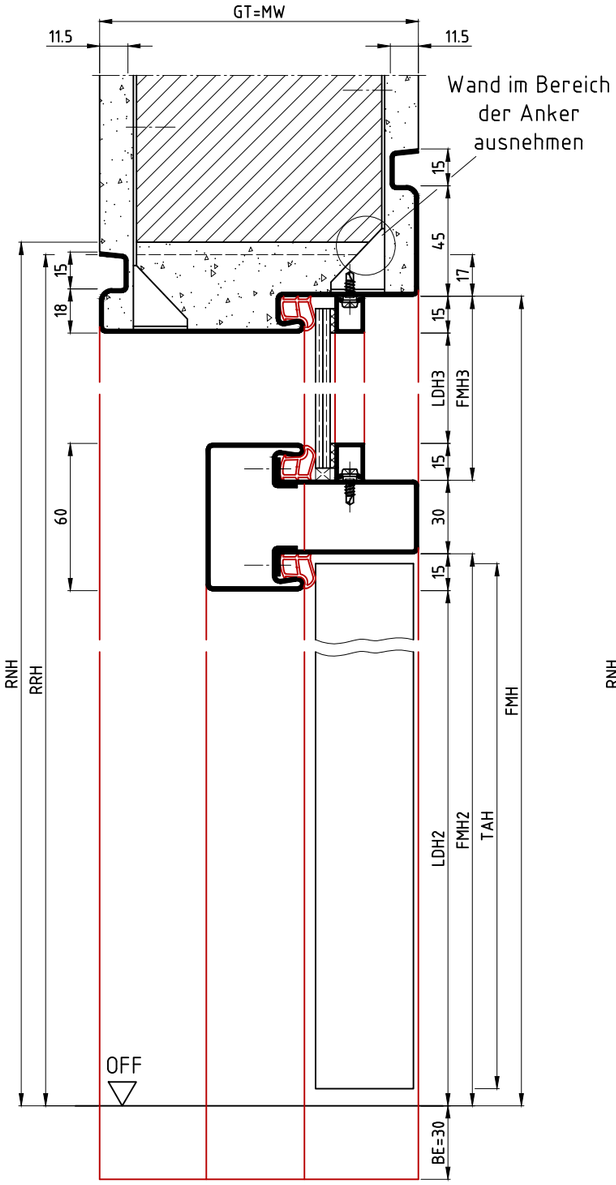

Schnitt D-D

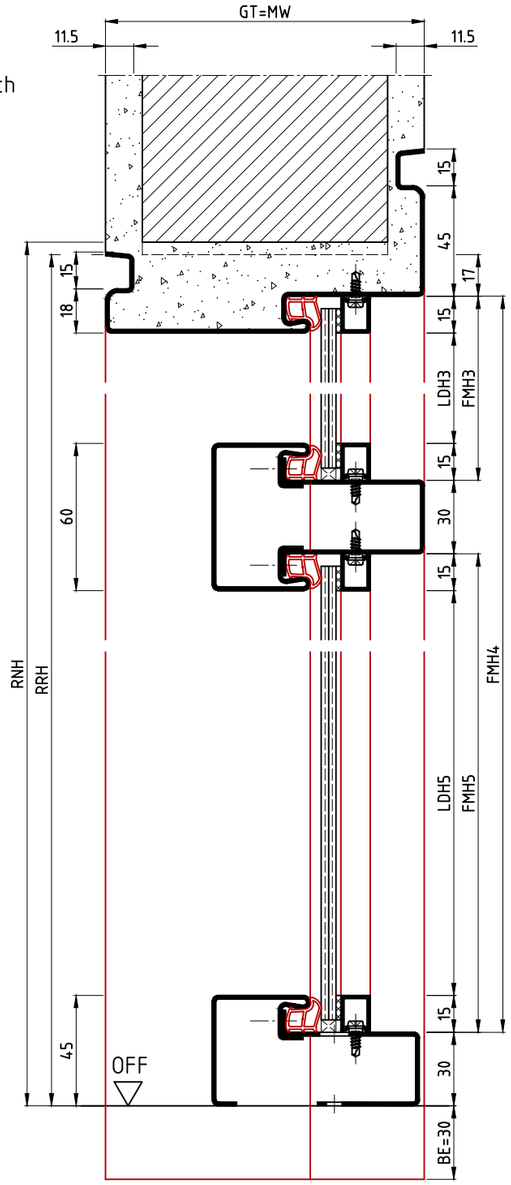

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUsd/KEsd, SpH=18):



15NzUsd/KEsd, SpH=18

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut
Mauerwerk
top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-6/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

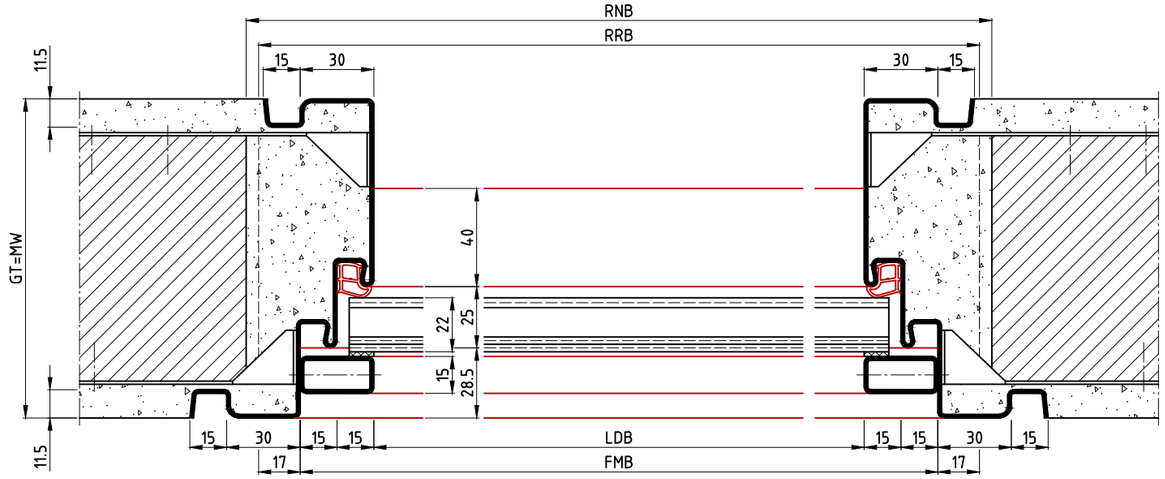

Schnitt B-B

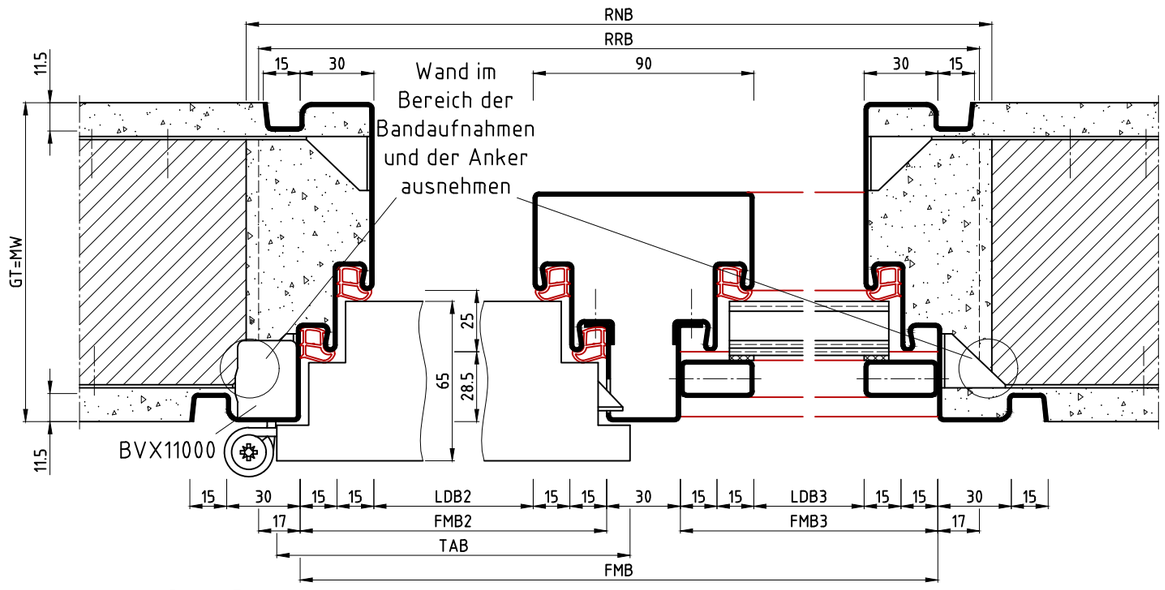

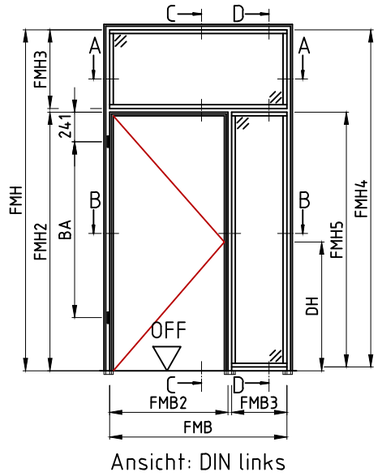

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

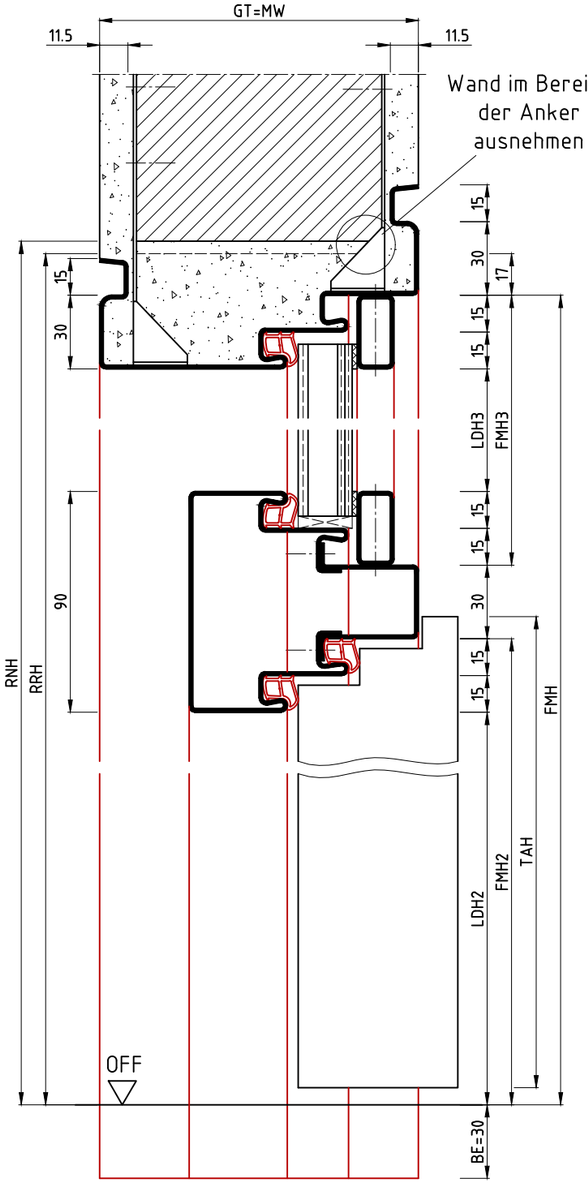

Schnitt D-D

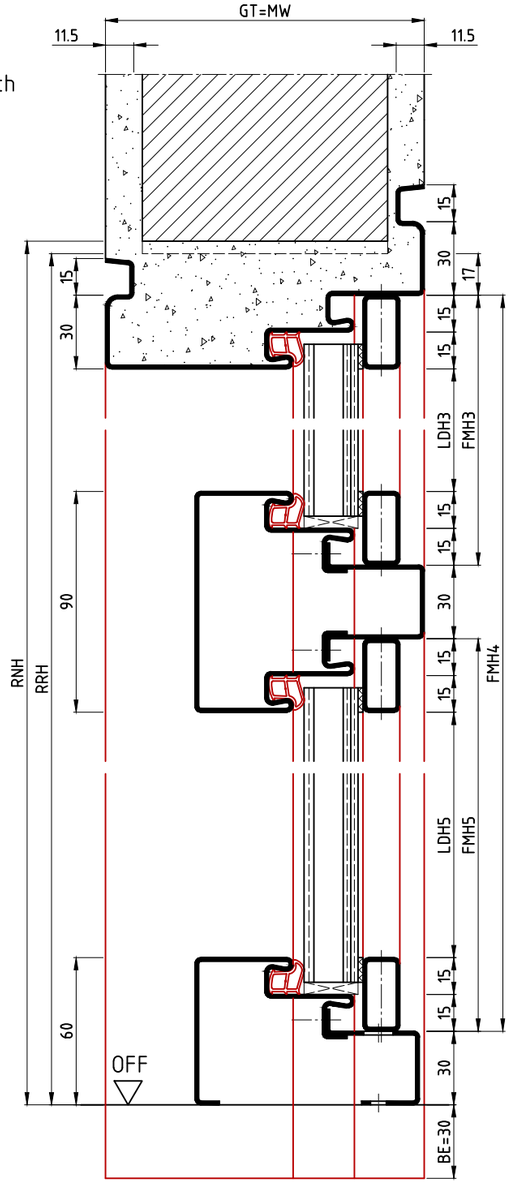

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUuFd/KEuFd):



Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NzUuFd/KEuFd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut
Mauerwerk
top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-7/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

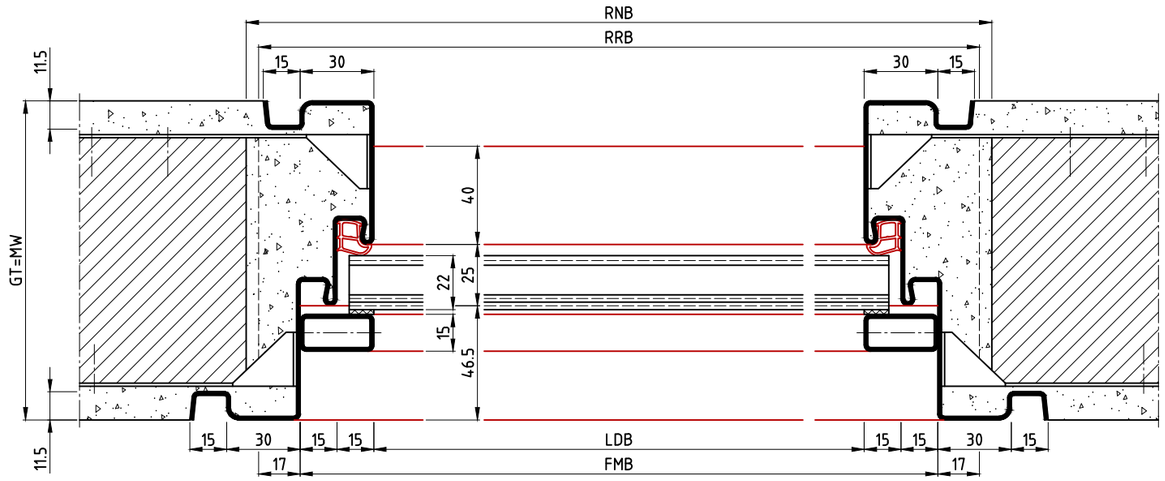

Schnitt B-B

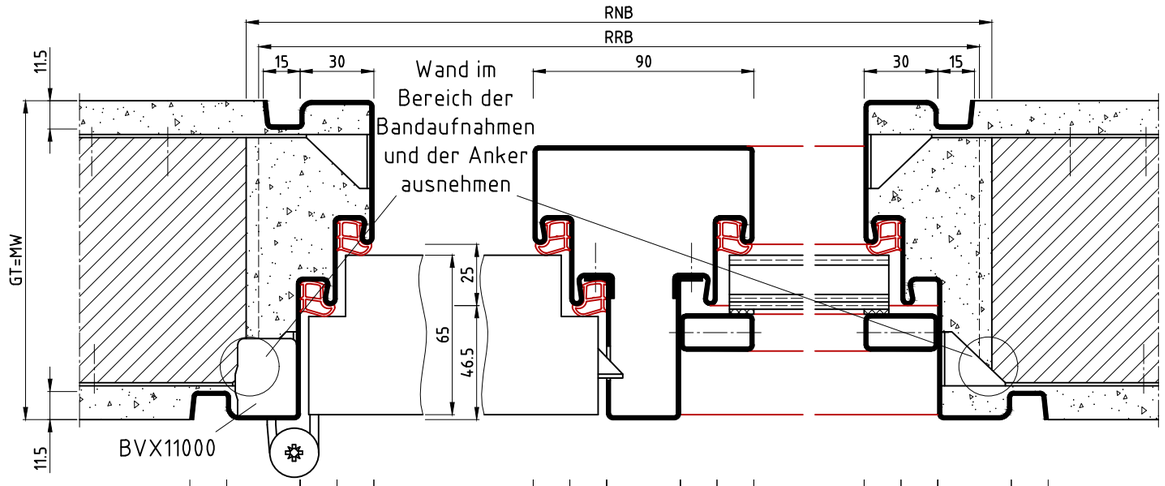

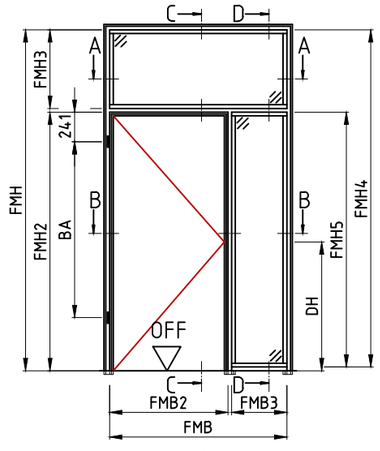

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

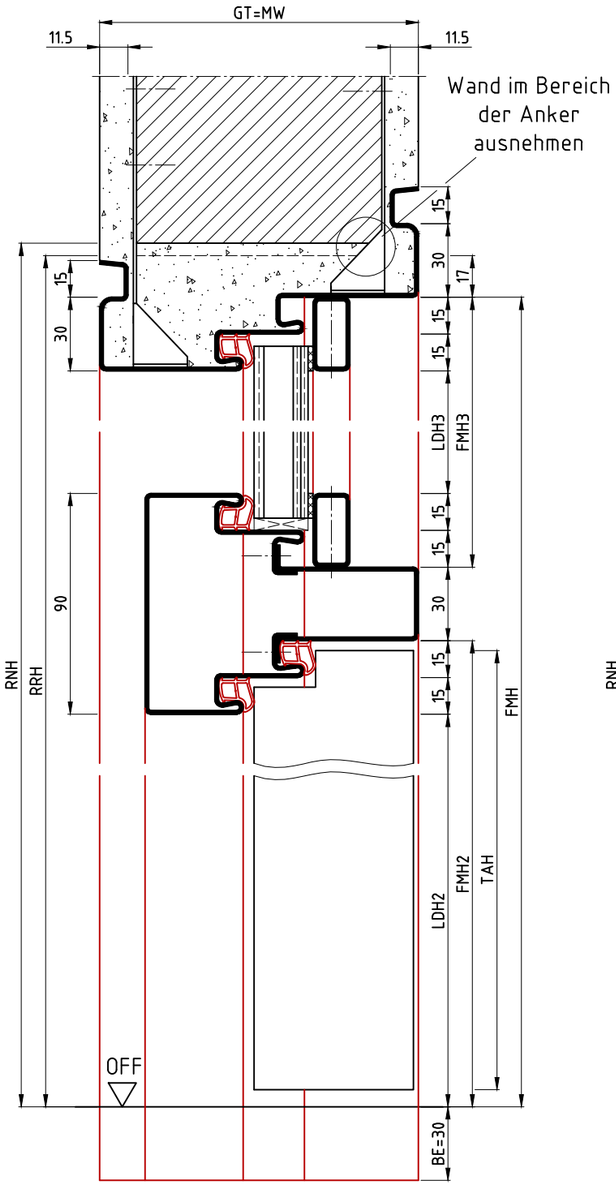

Schnitt D-D

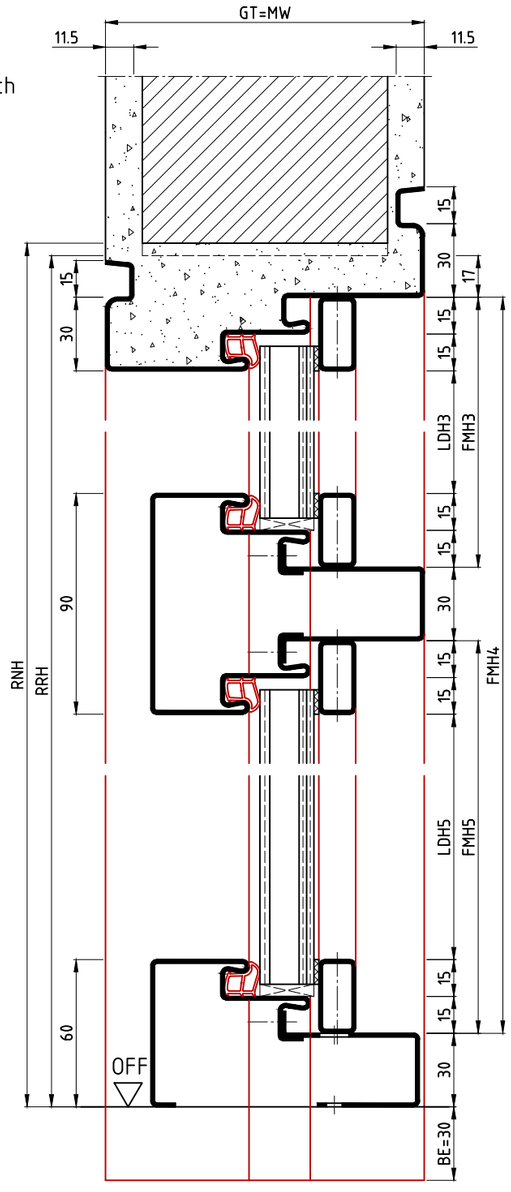

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUsFd/KEsFd):



Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NzUsFd/KEsFd

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut Mauerwerk
top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-8/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

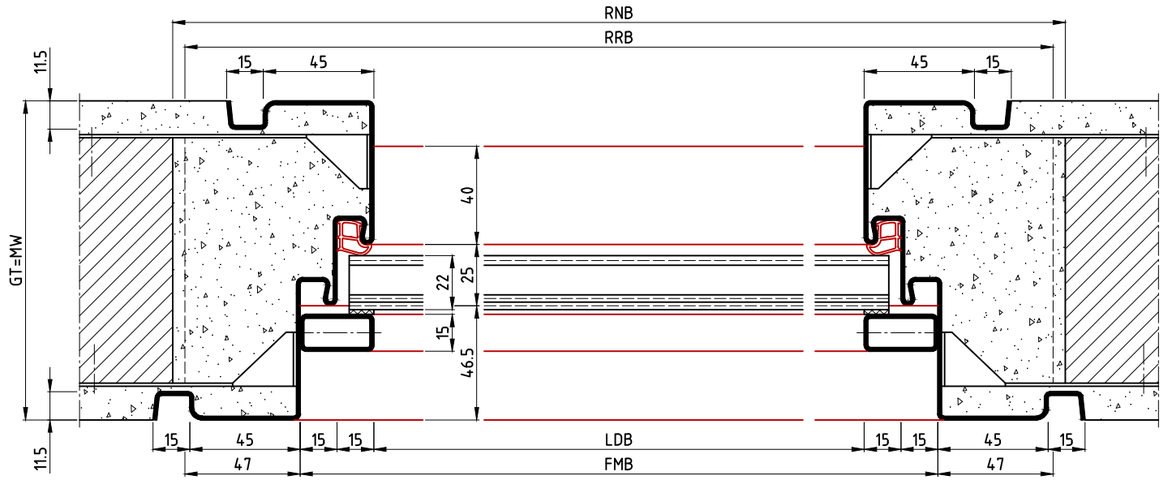

Schnitt B-B

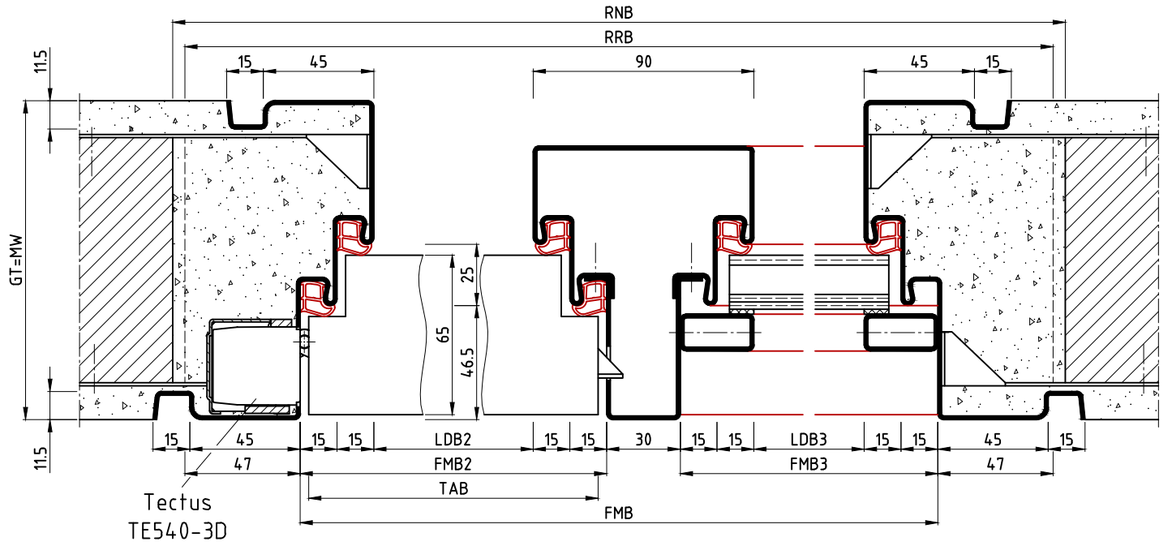

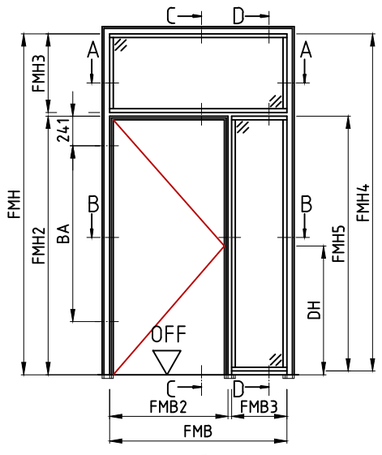

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

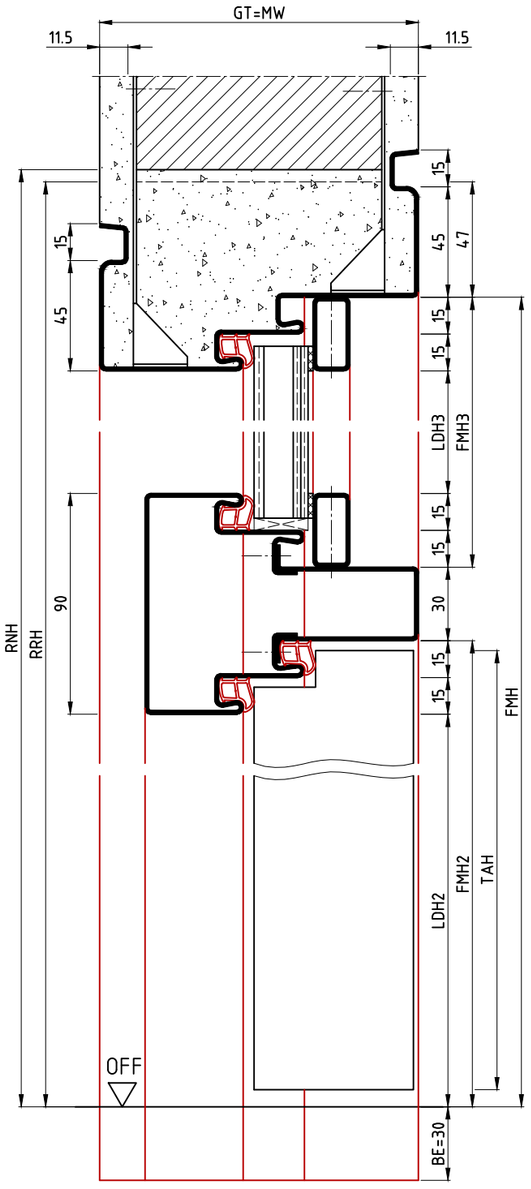

Schnitt D-D

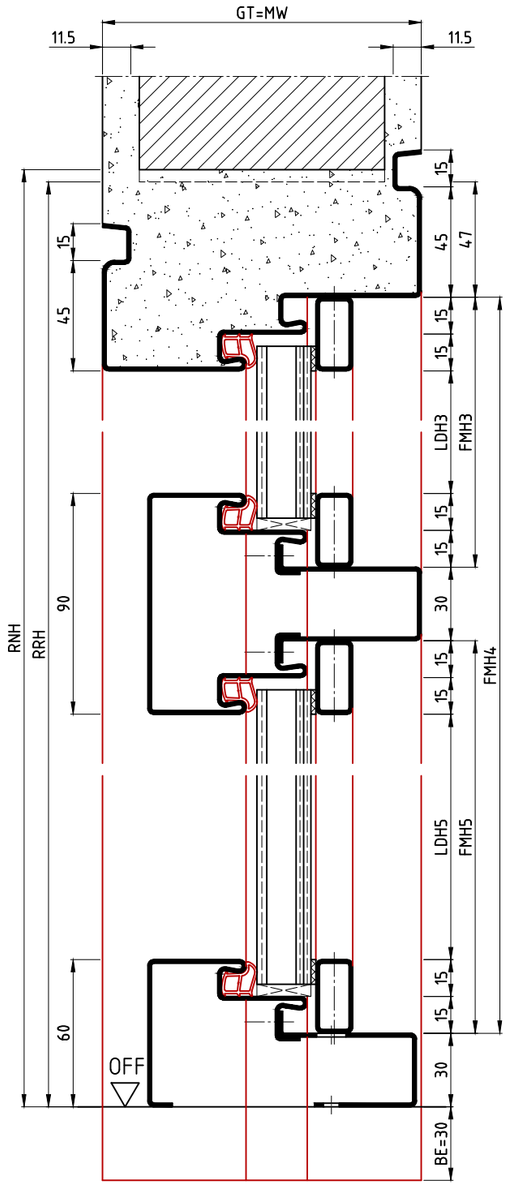

Achtung:
Bei DIN-Türblatt RRM größer wählen.

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUsFd/KEsFd):



15NzUsFd/KEsFd

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut Mauerwerk
top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-9/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

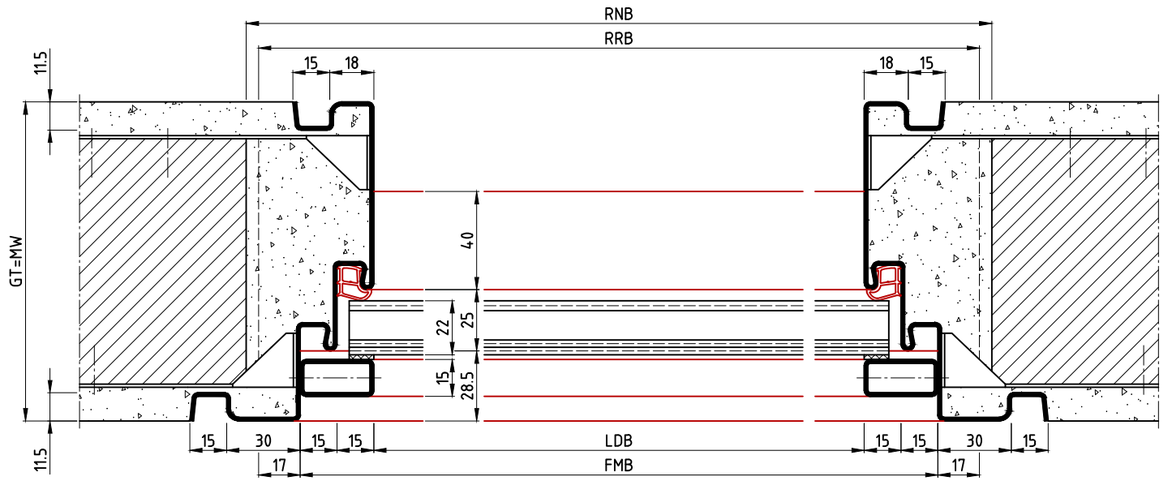

Schnitt B-B

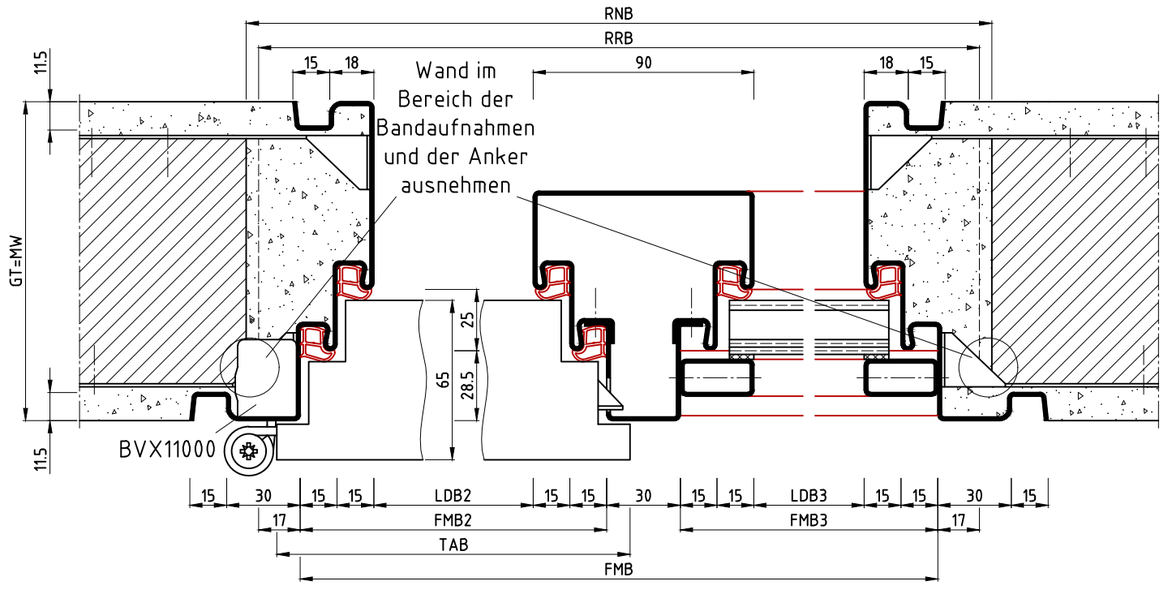

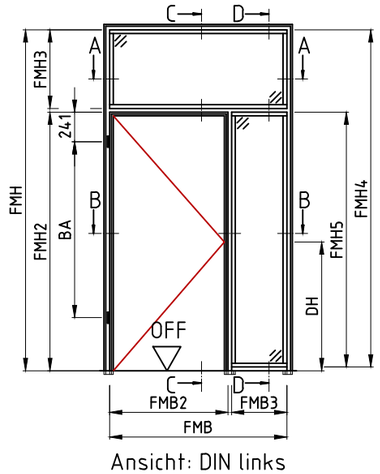

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

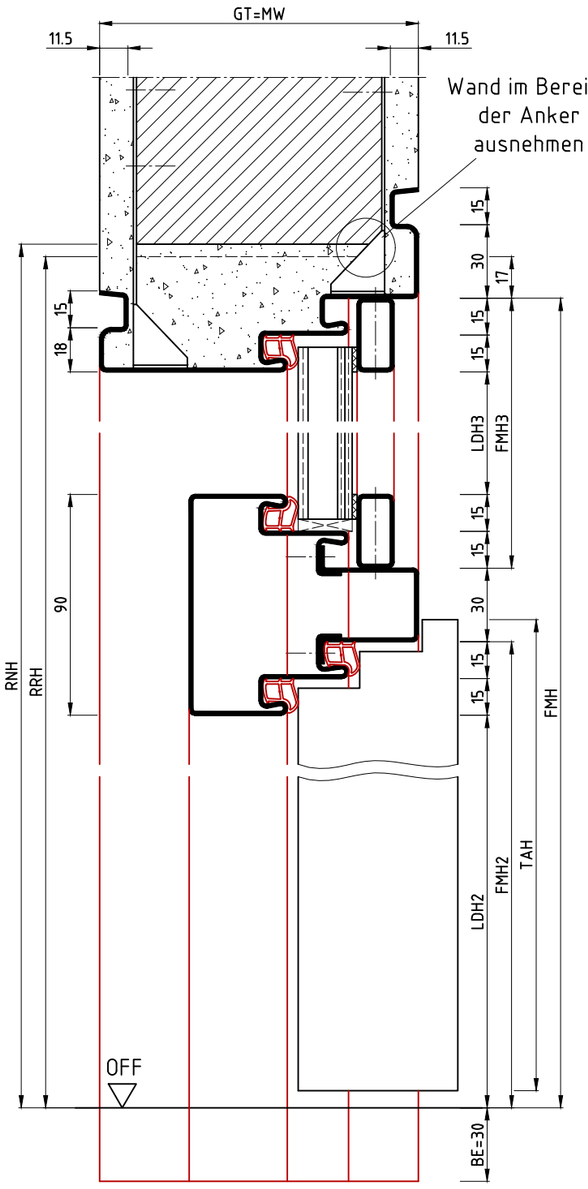

Schnitt D-D

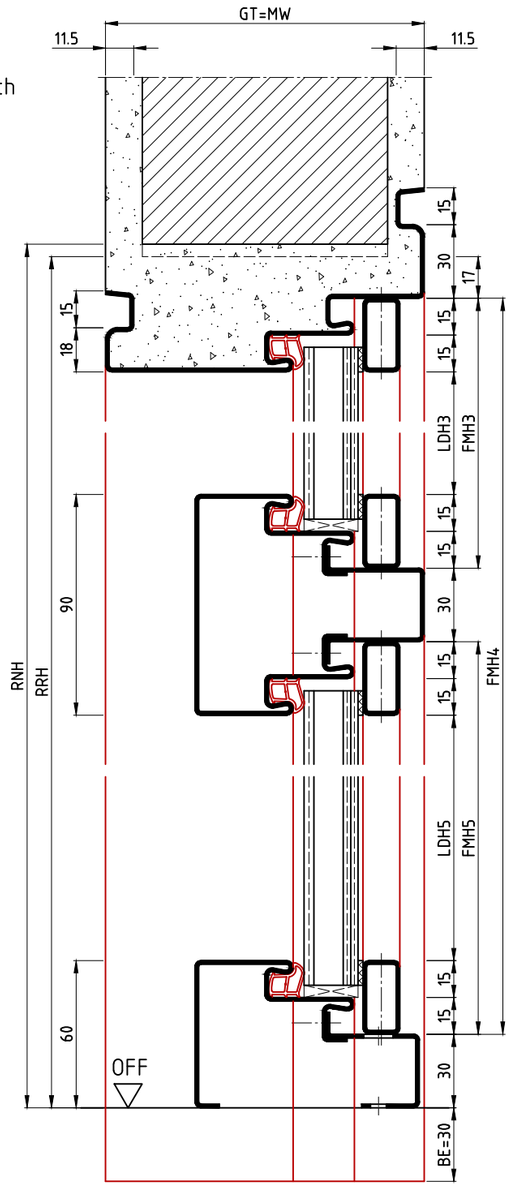

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUuFd/KEuFd, SpH=18):



Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NzUuFd/KEuFd, SpH=18

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut Mauerwerk
top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-10/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

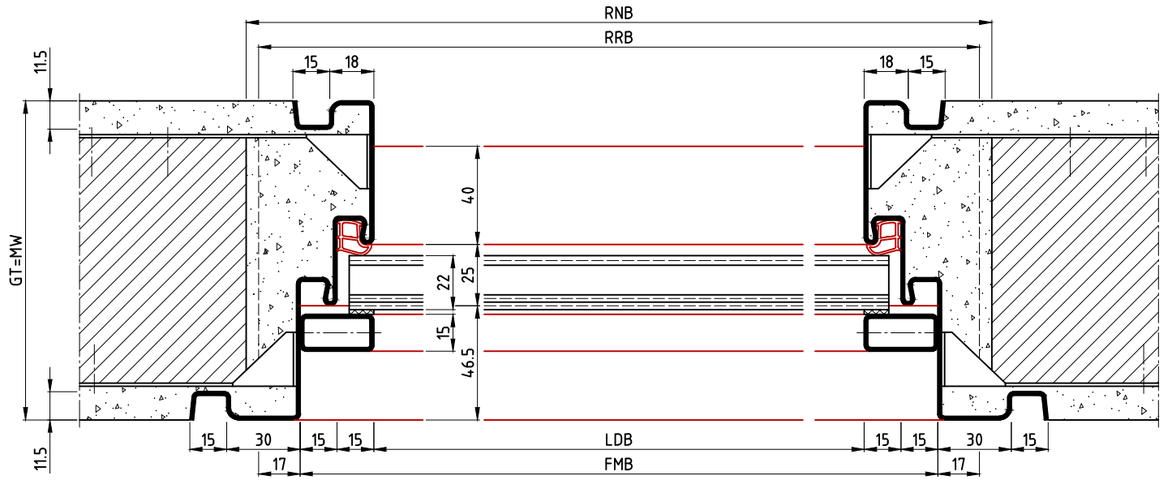

Schnitt B-B

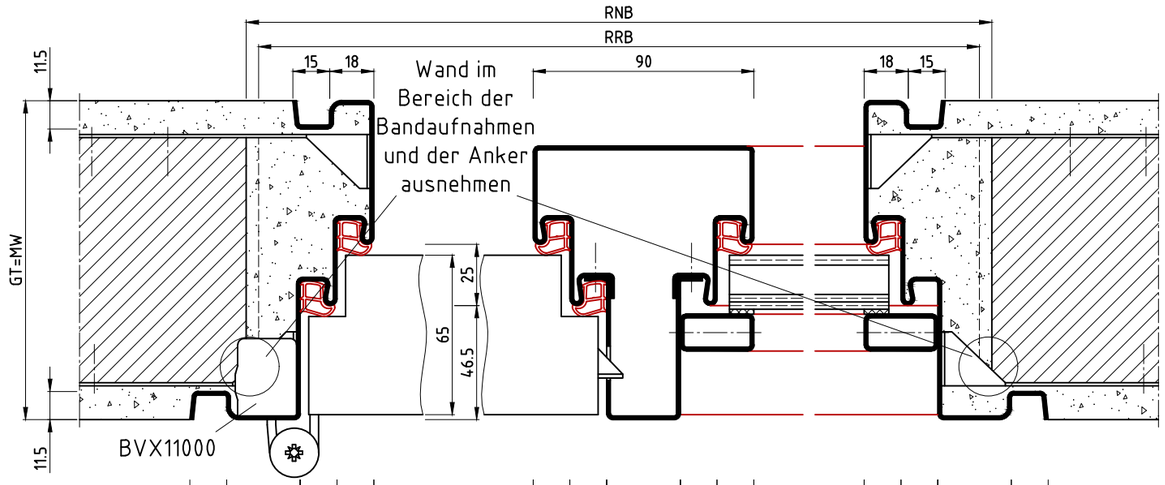

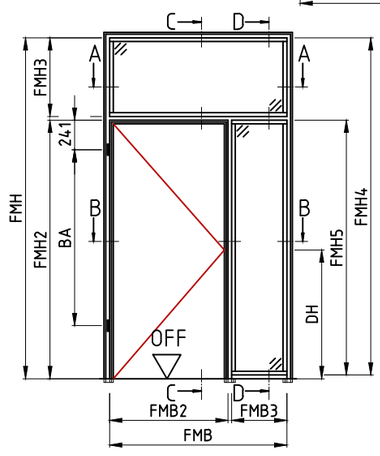

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

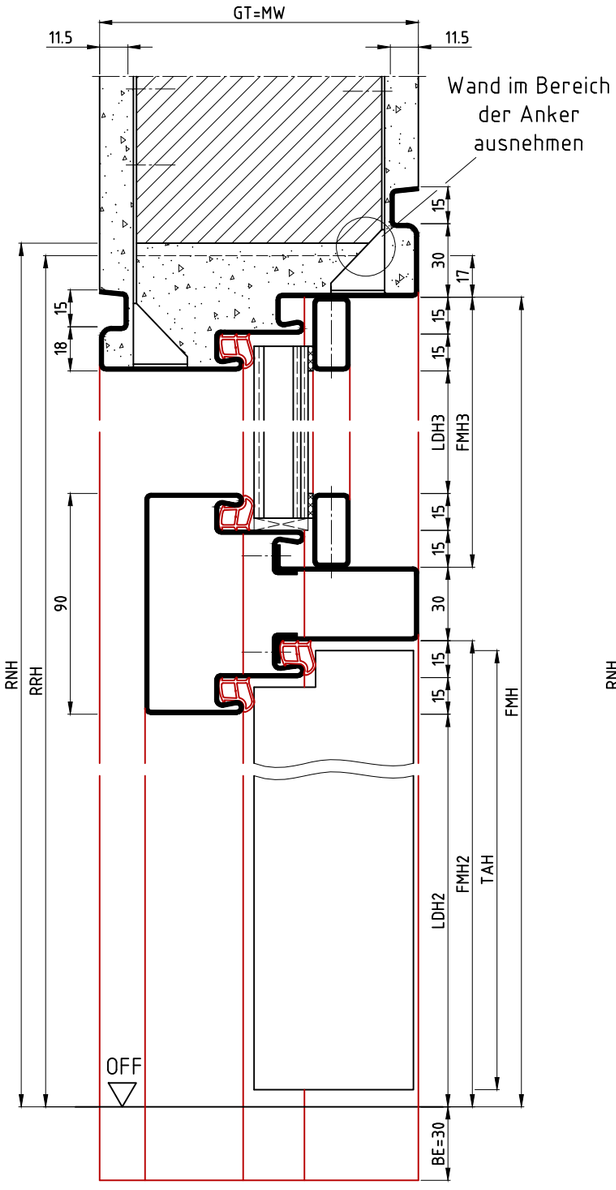

Schnitt D-D

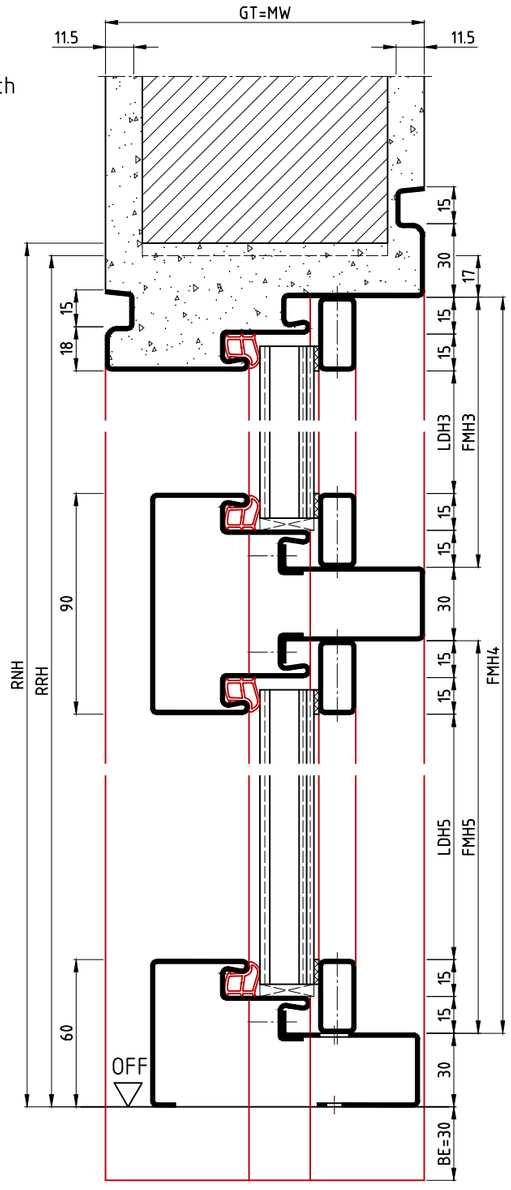

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUsFd/KEsFd, SpH=18):



Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NzUsFd/KEsFd, SpH=18

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

REV.	Änderung	Name	Datum
D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut
Mauerwerk
top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-11/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Schnitt A-A

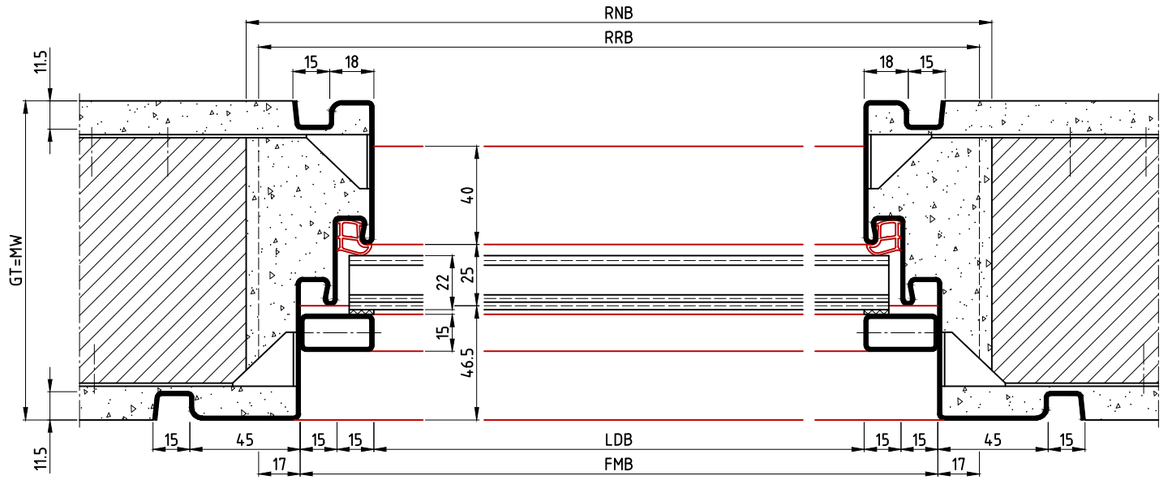

Schnitt B-B

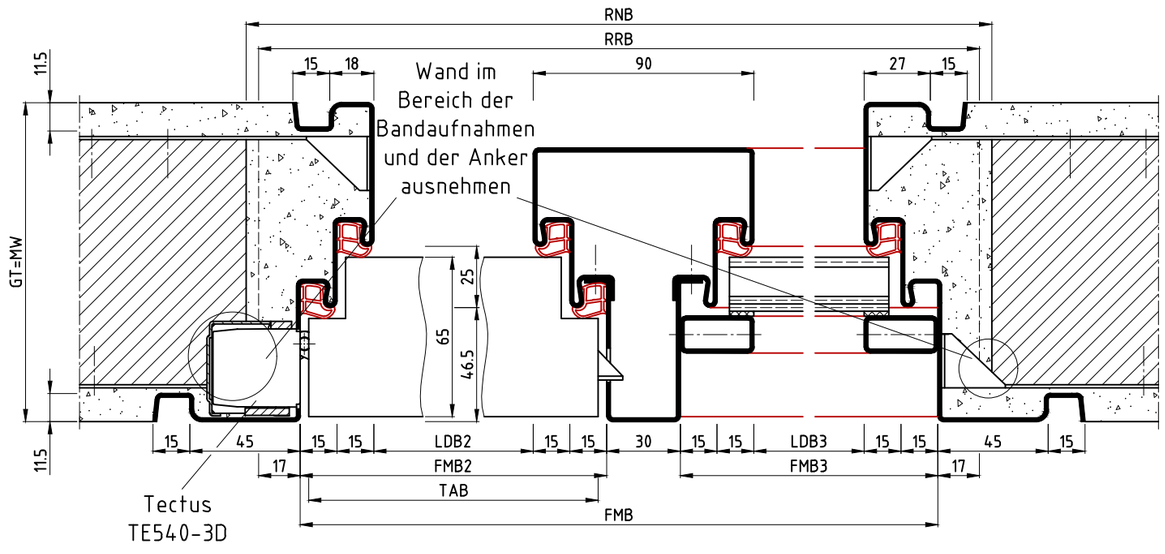

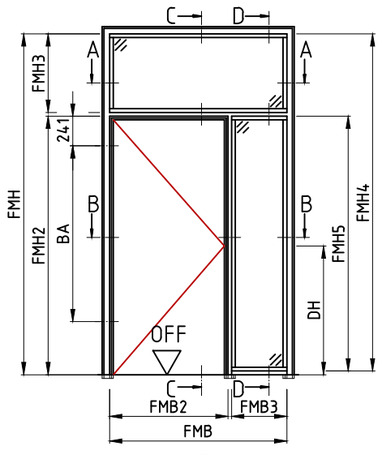

Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

Schnitt C-C

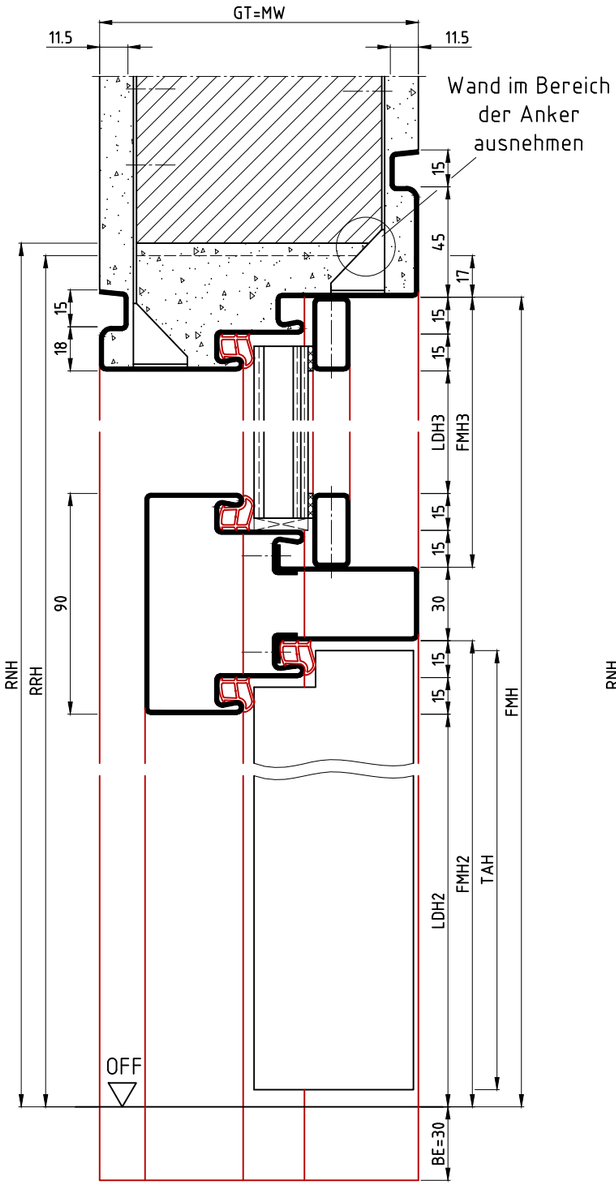

Schnitt D-D

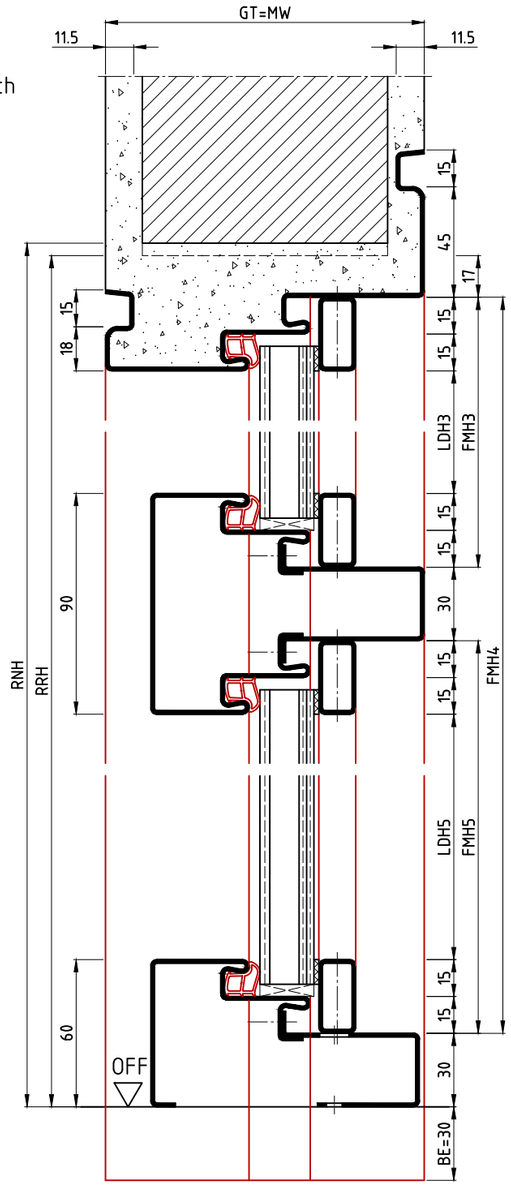

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzUsFd/KEsFd, SpH=18):



Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

15NzUsFd/KEsFd, SpH=18

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	S.Lö	17.04.2019
Prüfer	T.We	30.04.2019

D	Anker im Kopfstück eingefügt	S.Lö	11.03.2026
C	Detail mit 10er Schattennut ergänzt	S.Lö	06.02.2023
B	Zeichnungen mit Tectus eingefügt	S.Lö	15.02.2022
A	RRM angepasst	S.Lö	16.12.2020
REV.	Änderung	Name	Datum

Oberlicht-/Seitenteilzarge mit Schattennut Mauerwerk
top-light/side part frame with shadow groove, brickwork

Zeich.Nr./Drawing No: D0013410.dwg-12/12 Rev.: D
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2.5

BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications