## Schnitt A-A

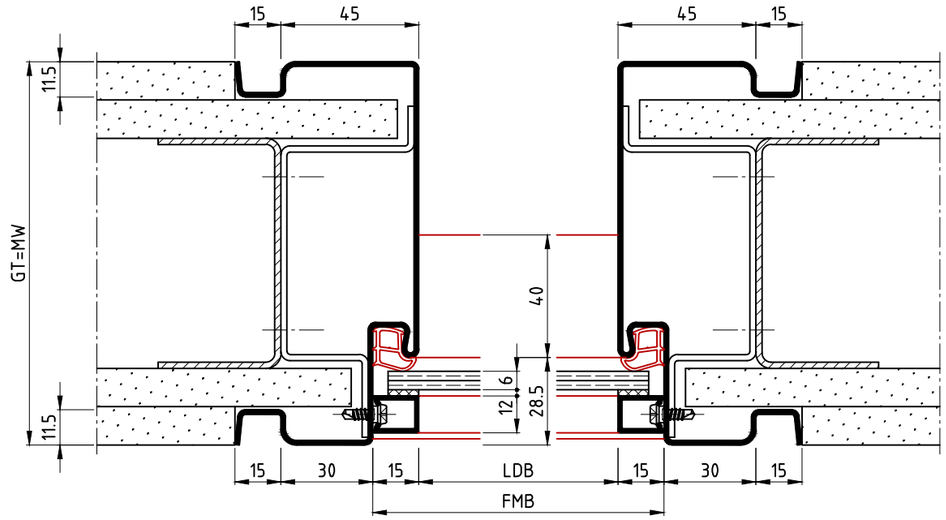


## Schnitt B-B

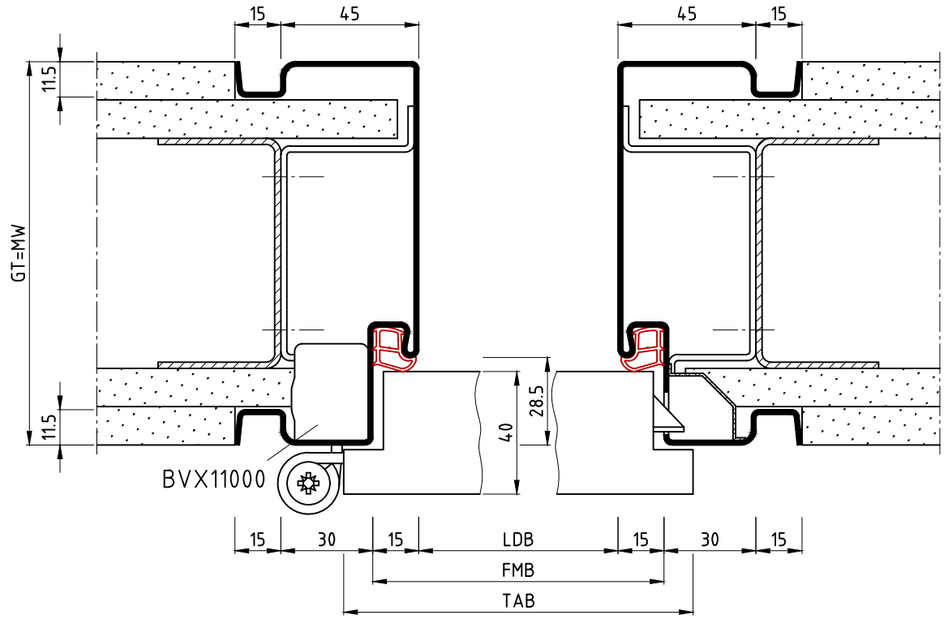


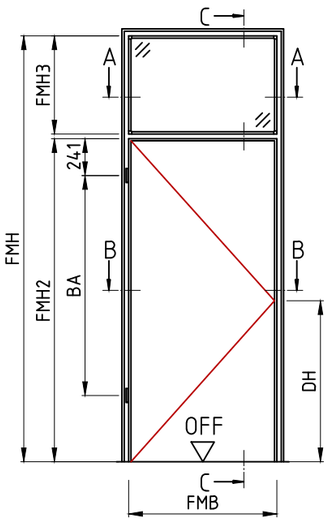


Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

## Schnitt C-C

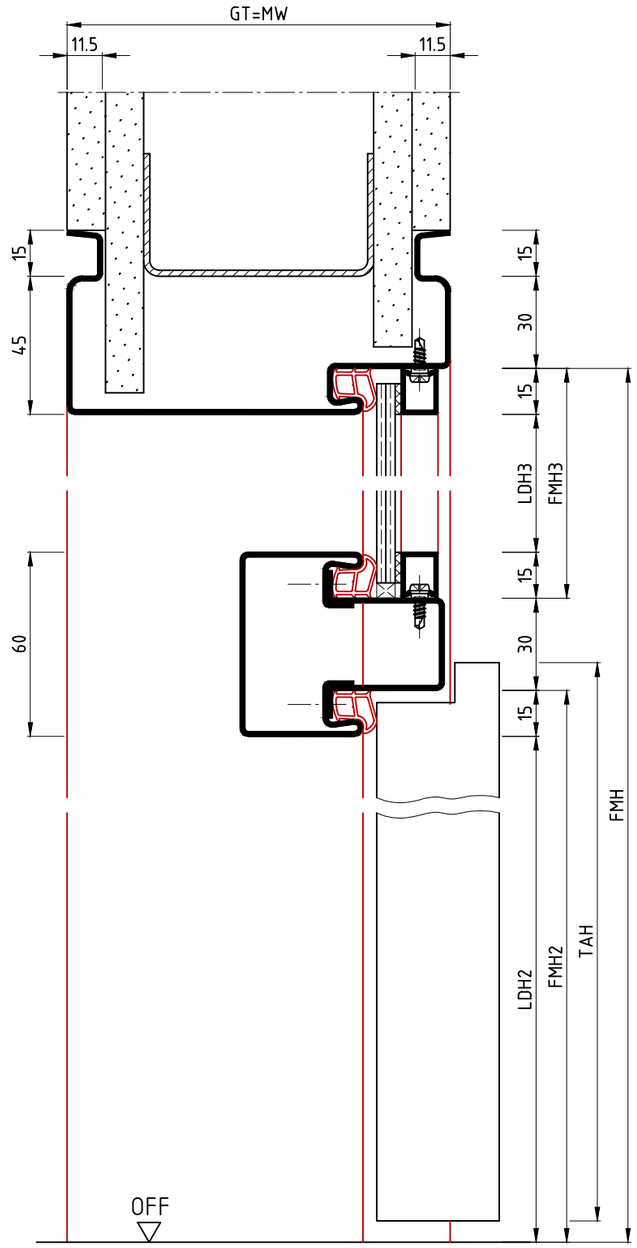


Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzBud/KEud):




15NzBud/KEud

| | Name | Datum/Date |
|---|---|---|
| Bearbeiter | S.Lö | 21.03.2019 |
| Prüfer | T.We | 12.04.2019 |

| REV. | Änderung | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| B | Detail mit 10er Schattennut ergänzt | S.Lö | 18.01.2023 |
| A | Zeichnungen mit Tectus eingefügt | S.Lö | 05.01.2022 |

# Oberlichtzarge als Blockprofil mit Schattennut Ständerwerk

top-light frame with shadow groove, stud wall

Zeich.Nr./Drawing No: D0013040.dwg -1/6 Rev.: B
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2


BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de


Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

## Schnitt A-A

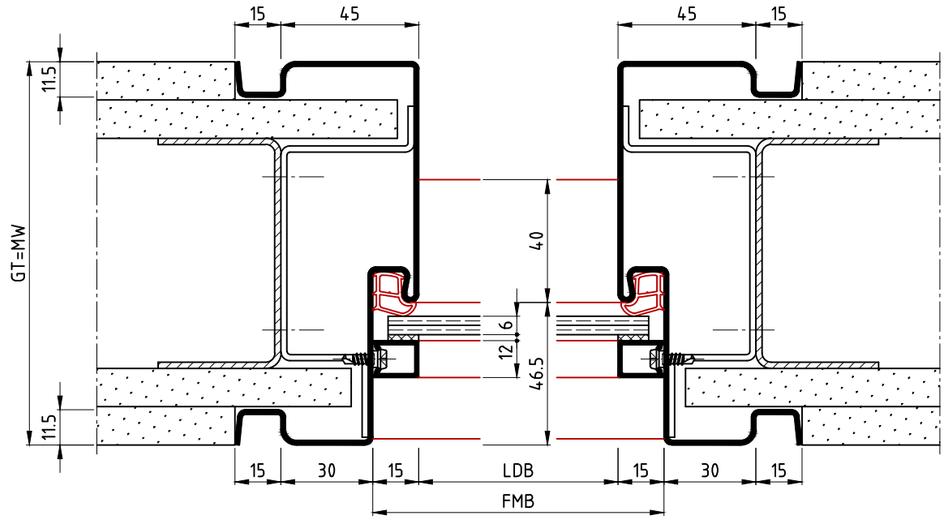


## Schnitt B-B

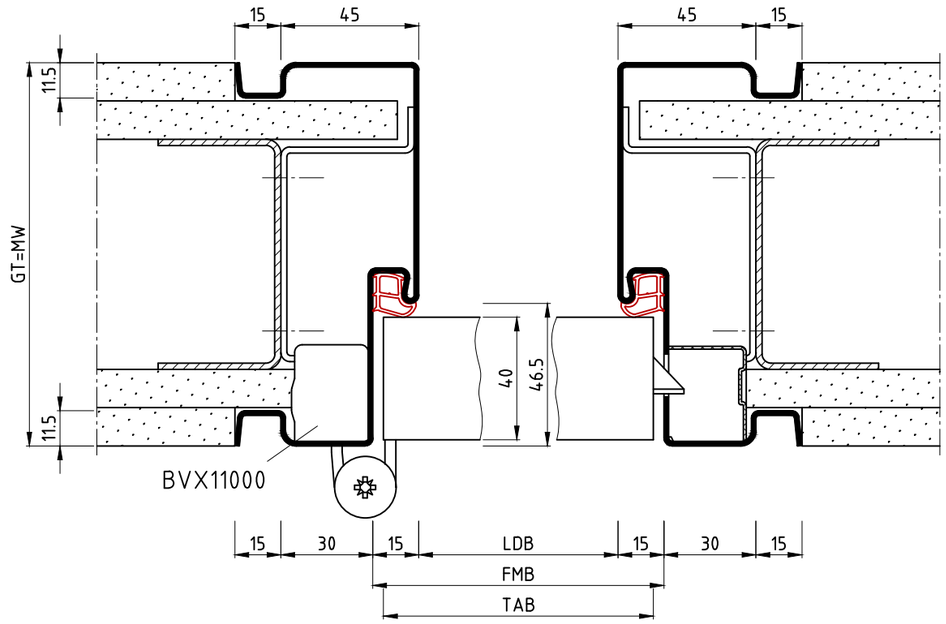


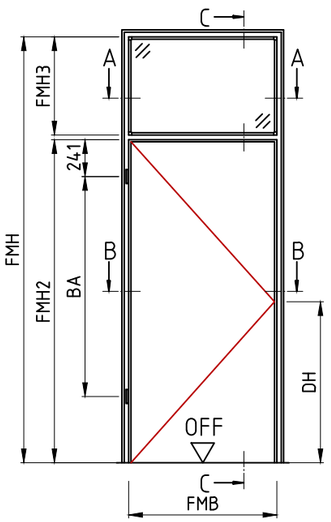


Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

## Schnitt C-C

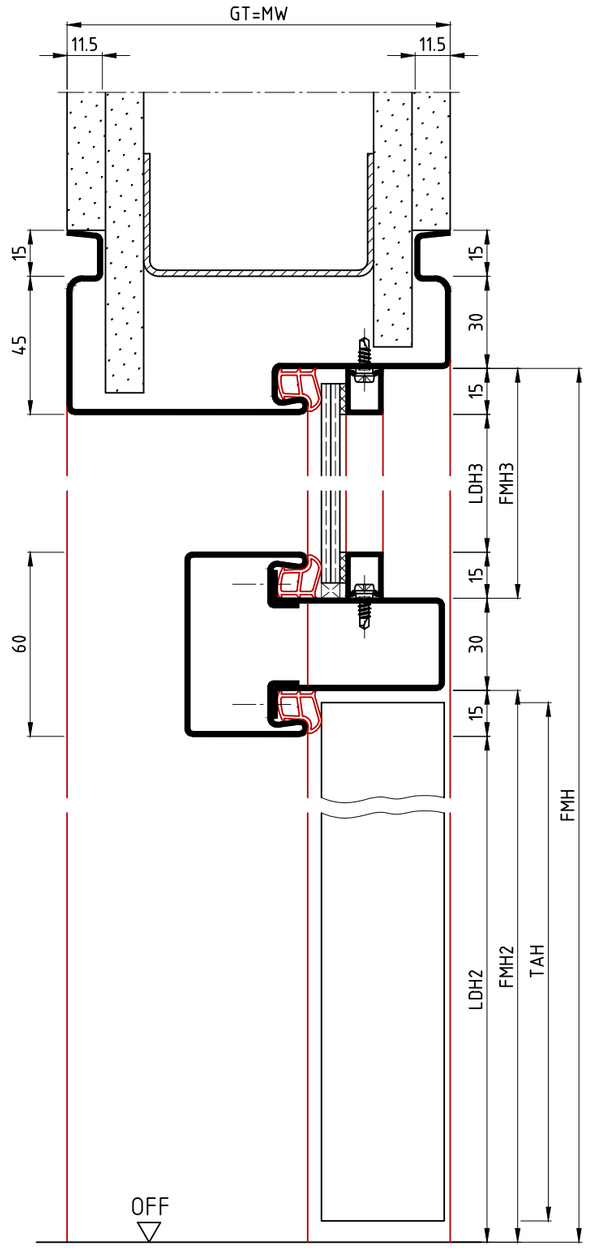


Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzBsd/KEsd):




15NzBsd/KEsd

| | Name | Datum/Date |
|---|---|---|
| Bearbeiter | S.Lö | 21.03.2019 |
| Prüfer | T.We | 12.04.2019 |

| REV. | Änderung | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| B | Detail mit 10er Schattennut ergänzt | S.Lö | 18.01.2023 |
| A | Zeichnungen mit Tectus eingefügt | S.Lö | 05.01.2022 |

# Oberlichtzarge als Blockprofil mit Schattennut Ständerwerk

top-light frame with shadow groove, stud wall

Zeich.Nr./Drawing No: D0013040.dwg -2/6 Rev.: B
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2


BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de


Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

## Schnitt A-A

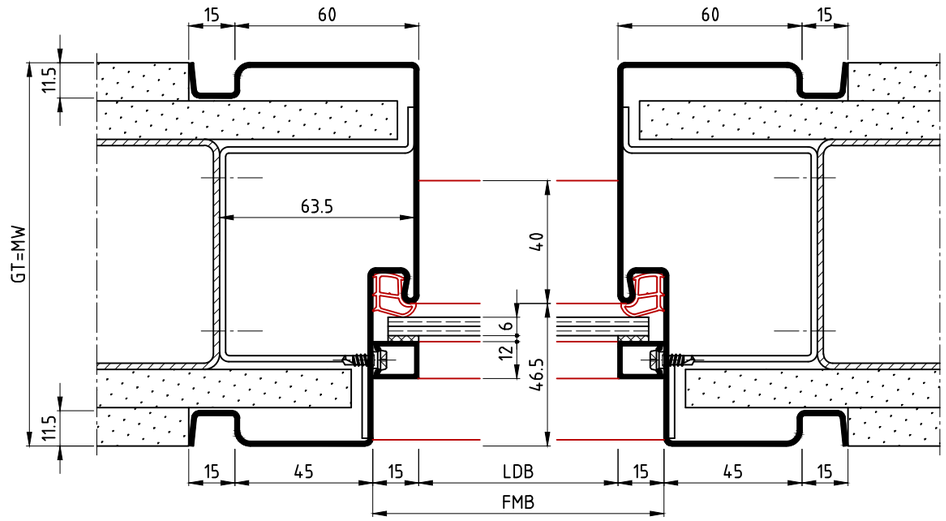


## Schnitt B-B

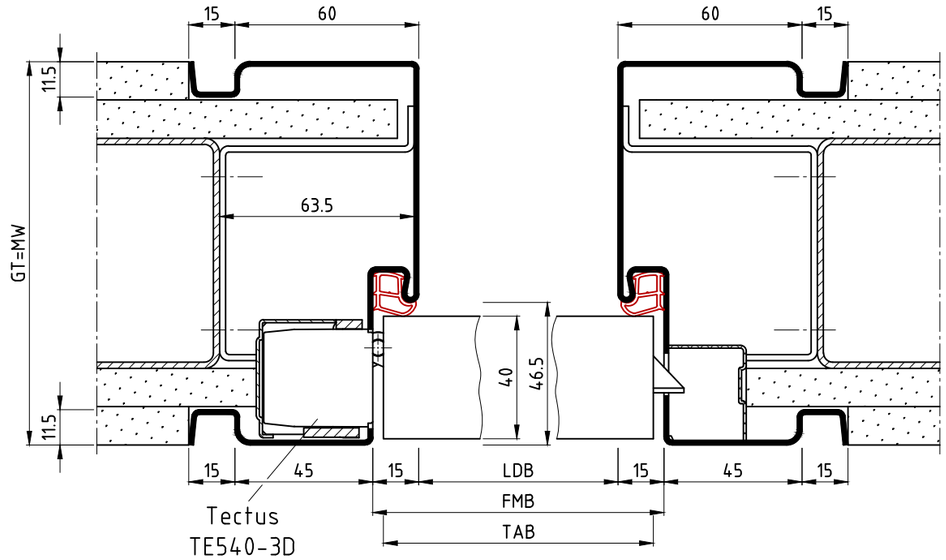


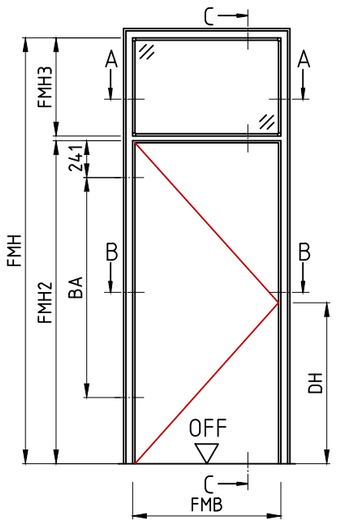


Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

## Schnitt C-C

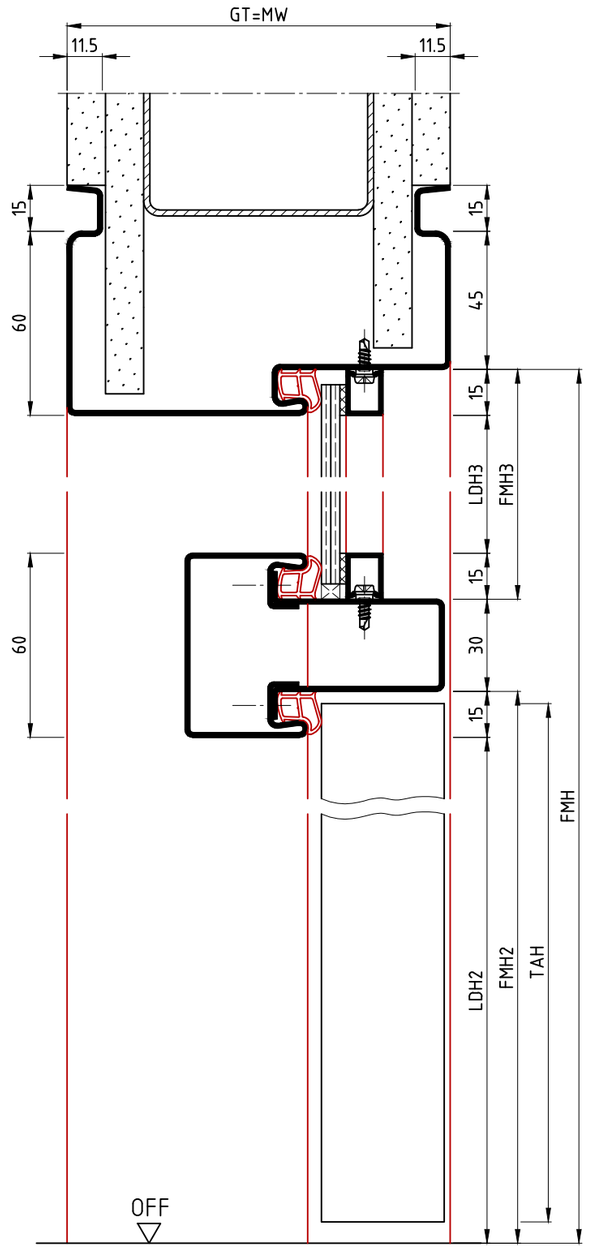


Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzBsd/KEsd):




15NzBsd/KEsd

| | Name | Datum/Date |
|---|---|---|
| Bearbeiter | S.Lö | 21.03.2019 |
| Prüfer | T.We | 12.04.2019 |

| REV. | Änderung | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| B | Detail mit 10er Schattennut ergänzt | S.Lö | 18.01.2023 |
| A | Zeichnungen mit Tectus eingefügt | S.Lö | 05.01.2022 |

# Oberlichtzarge als Blockprofil mit Schattennut Ständerwerk
top-light frame with shadow groove, stud wall

Zeich.Nr./Drawing No: D0013040.dwg -3/6 Rev.: B
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2


BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de


Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

## Schnitt A-A

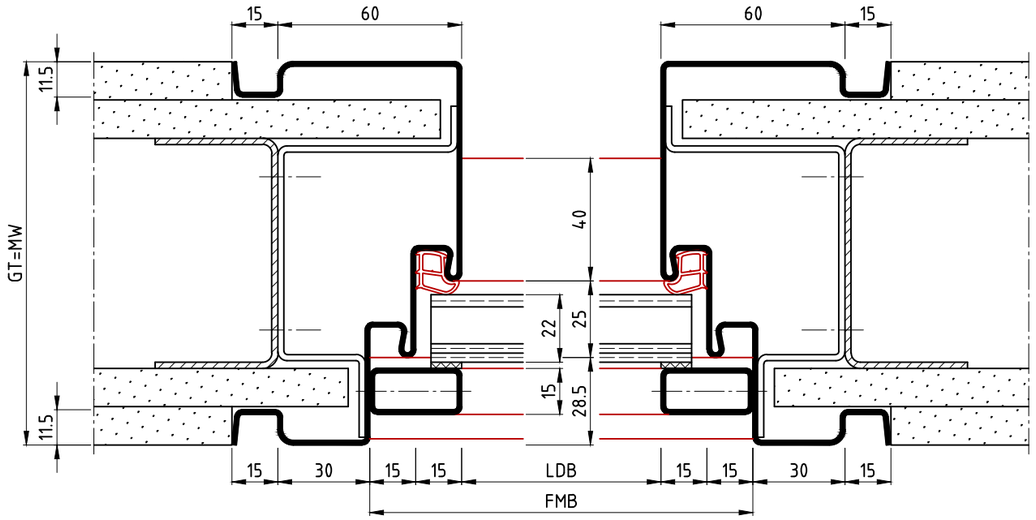


## Schnitt B-B

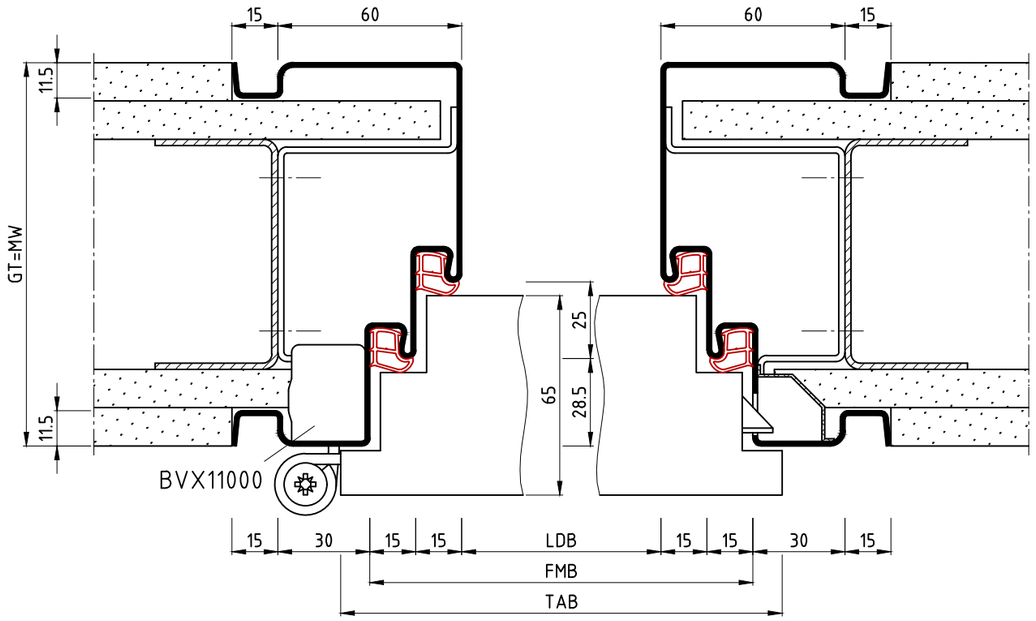


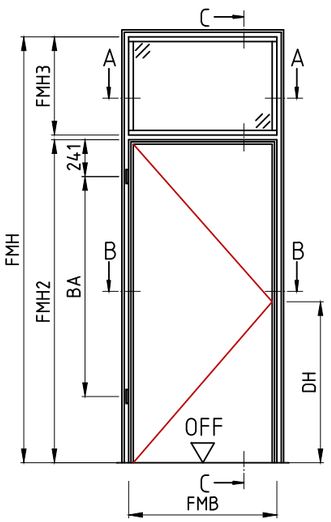


Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

## Schnitt C-C

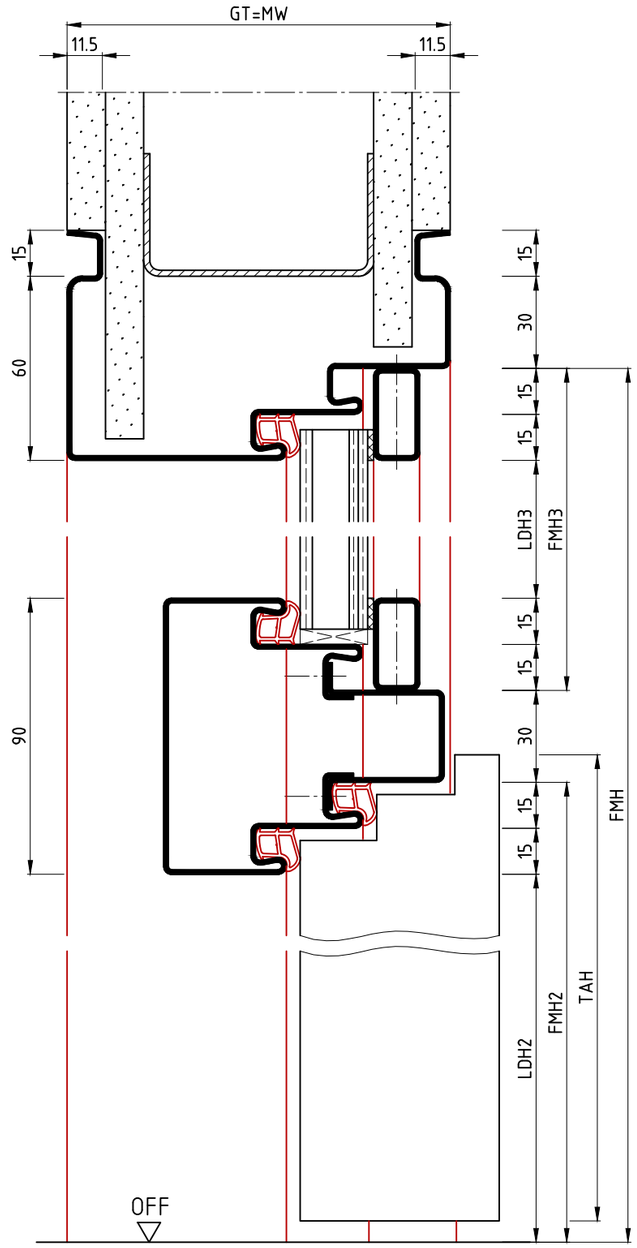


Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzBuFd/KEuFd):




15NzBuFd/KEuFd

| | Name | Datum/Date |
|---|---|---|
| Bearbeiter | S.Lö | 21.03.2019 |
| Prüfer | T.We | 12.04.2019 |

| REV. | Änderung | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| B | Detail mit 10er Schattennut ergänzt | S.Lö | 18.01.2023 |
| A | Zeichnungen mit Tectus eingefügt | S.Lö | 05.01.2022 |

# Oberlichtzarge als Blockprofil mit Schattennut Ständerwerk
top-light frame with shadow groove, stud wall

Zeich.Nr./Drawing No: D0013040.dwg -4/6 Rev.: B
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2


BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de


Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

## Schnitt A-A

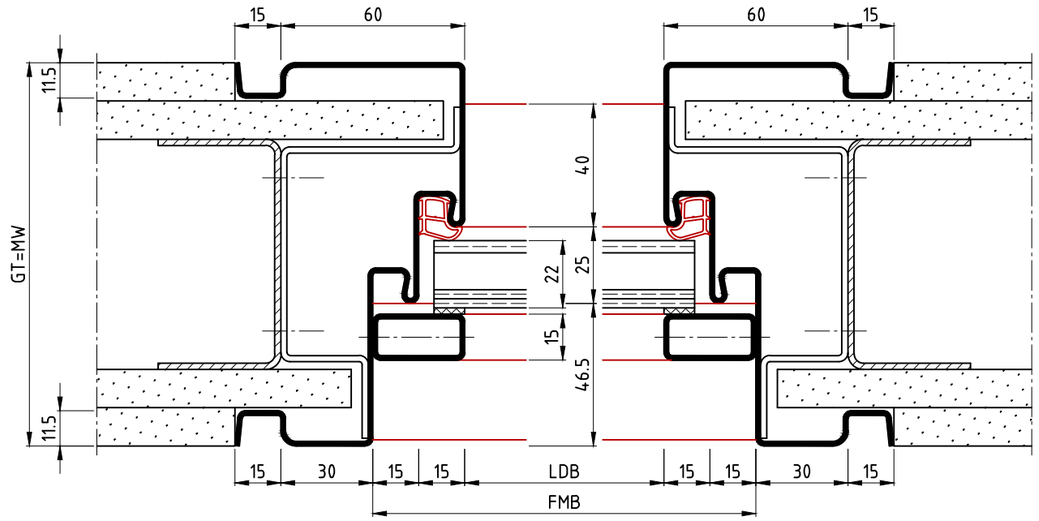


## Schnitt B-B

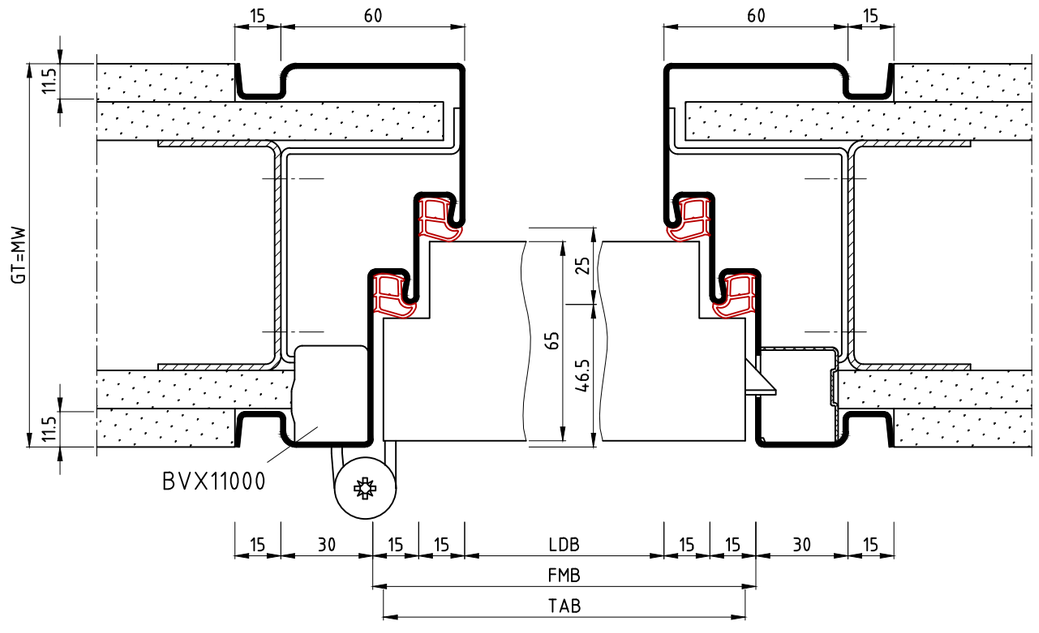


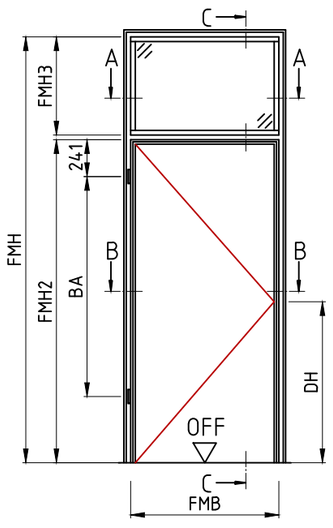


Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

## Schnitt C-C

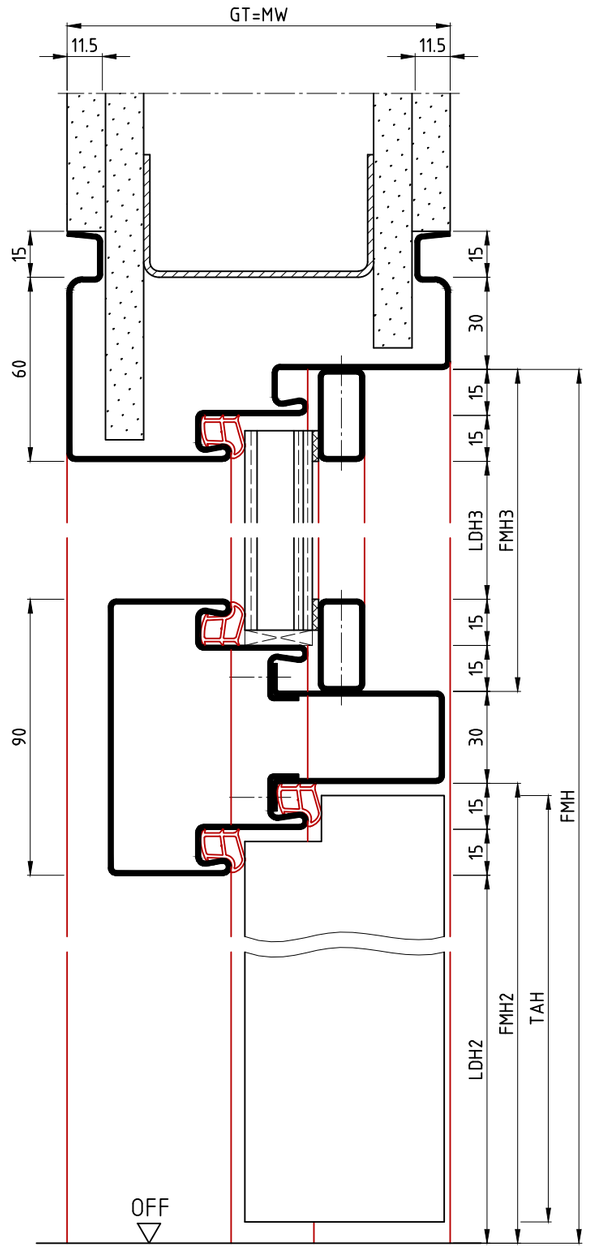


Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzBsFd/KEsFd):




15NzBsFd/KEsFd

| | Name | Datum/Date |
|---|---|---|
| Bearbeiter | S.Lö | 21.03.2019 |
| Prüfer | T.We | 12.04.2019 |

| REV. | Änderung | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| B | Detail mit 10er Schattennut ergänzt | S.Lö | 18.01.2023 |
| A | Zeichnungen mit Tectus eingefügt | S.Lö | 05.01.2022 |

# Oberlichtzarge als Blockprofil mit Schattennut Ständerwerk
top-light frame with shadow groove, stud wall

Zeich.Nr./Drawing No: D0013040.dwg -5/6 Rev.: B
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2


BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de


Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

## Schnitt A-A

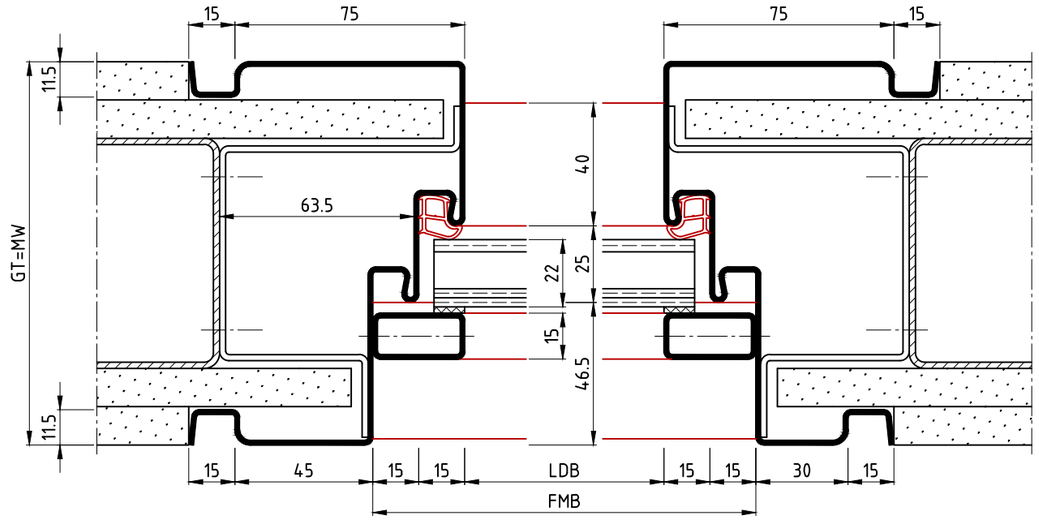


## Schnitt B-B

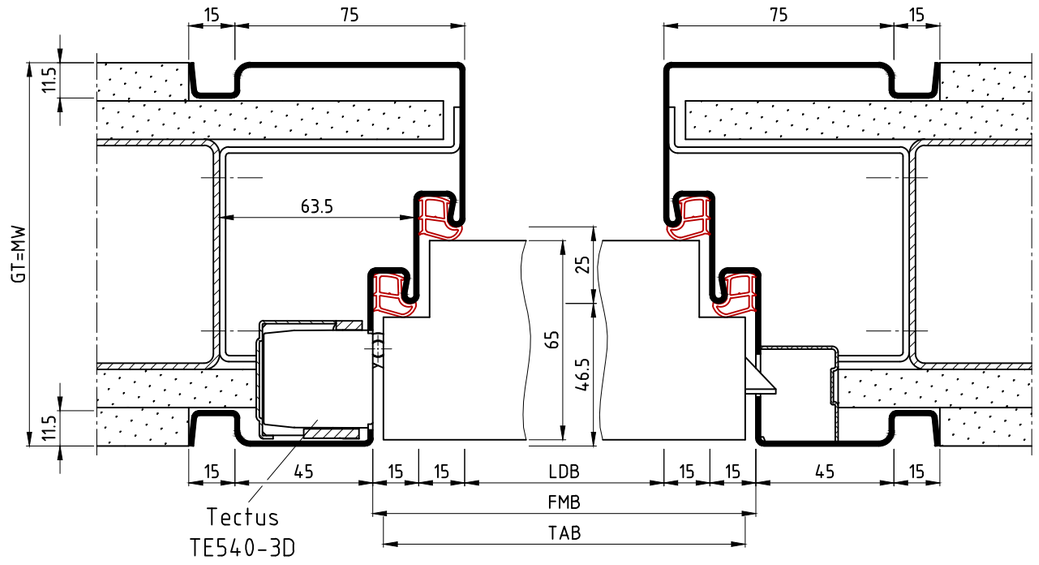


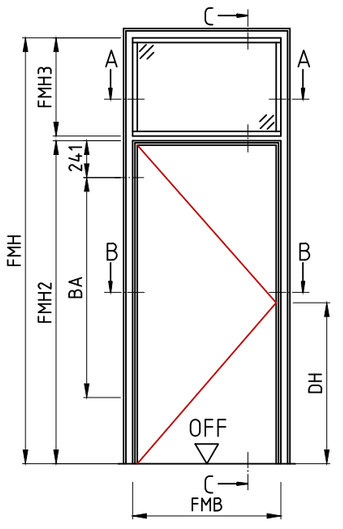


Ansicht: DIN links
spiegelbildlich: DIN rechts

## Schnitt C-C

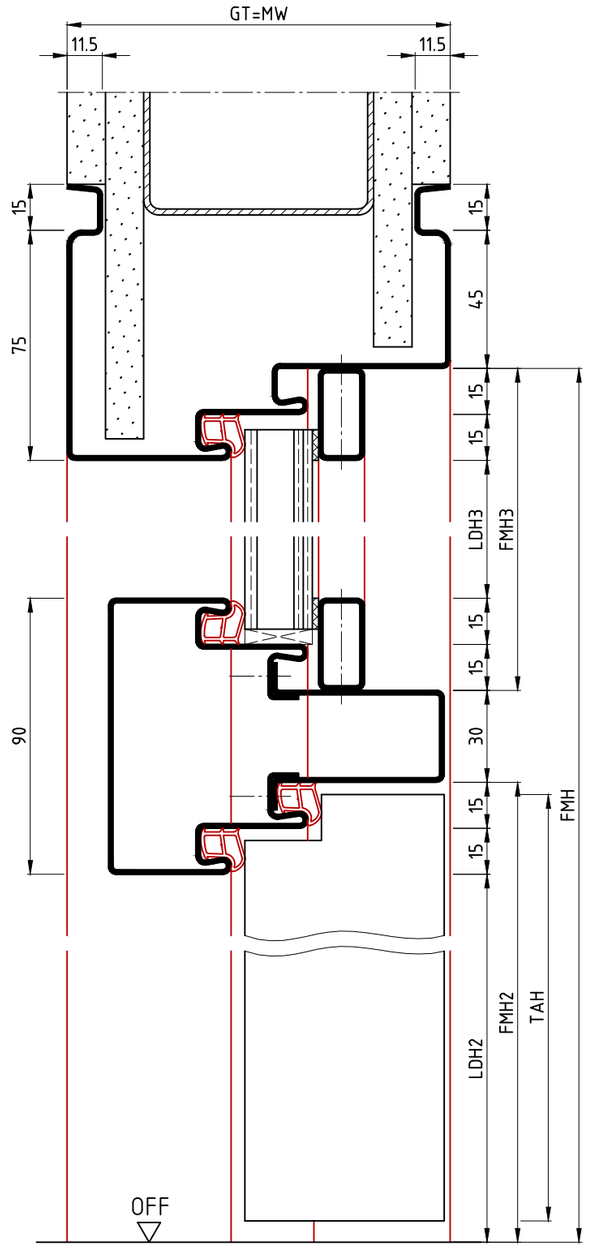


Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

Hinweis:
Profil auch mit 10er Schattennut möglich (10NzBsFd/KEsFd):




15NzBsFd/KEsFd

| | Name | Datum/Date |
|---|---|---|
| Bearbeiter | S.Lö | 21.03.2019 |
| Prüfer | T.We | 12.04.2019 |

| REV. | Änderung | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| B | Detail mit 10er Schattennut ergänzt | S.Lö | 18.01.2023 |
| A | Zeichnungen mit Tectus eingefügt | S.Lö | 05.01.2022 |

# Oberlichtzarge als Blockprofil mit Schattennut Ständerwerk
top-light frame with shadow groove, stud wall

Zeich.Nr./Drawing No: D0013040.dwg -6/6 Rev.: B
ArtikelNr./Article No: Rev.:
Status: Freigegeben
Maßstab/Scale: 1:2


BOS Best Of Steel
Best Of Steel GmbH
D-48271 Emsdetten
www.BestOfSteel.de


Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m.
Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications