



Ansicht

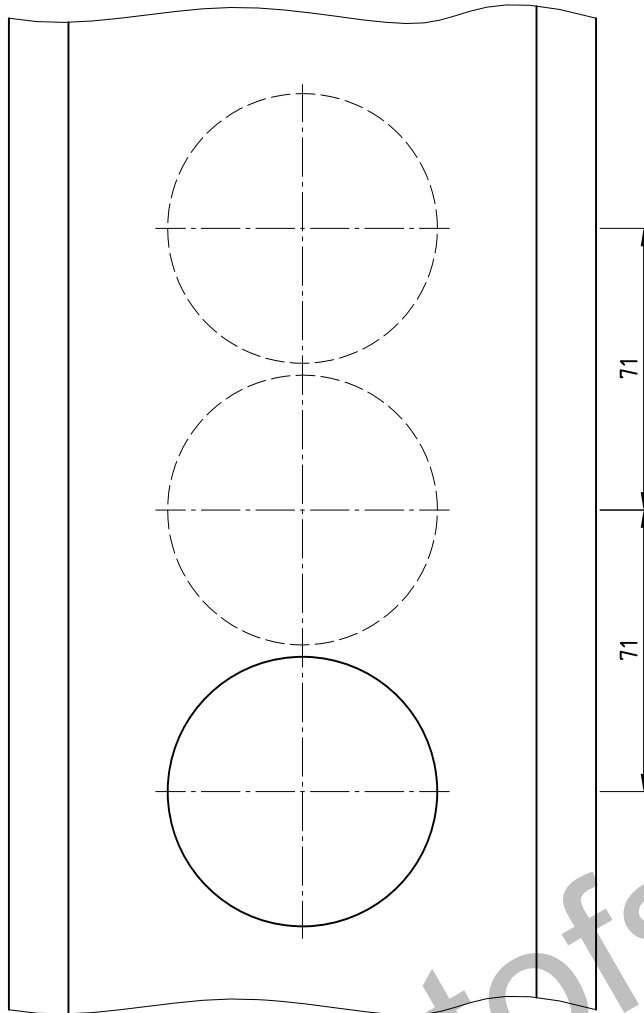

Horizontalschnitt

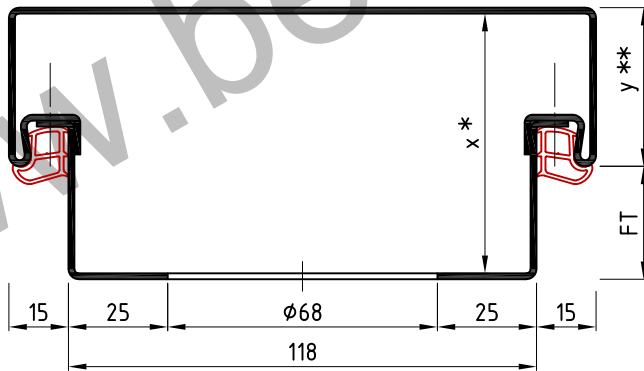

* Für bauseitige Hohlwand-schalterdosen die Tiefe des Kämpfers beachten!

** min. 27mm, max. Gesamttiefe der Zarge (GT) - Falztiefe (FT)

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

	Name	Datum/Date	Kämpfer für Schalterblendenzarge horizontal und vertikal transom bar for frame with switch provision	
Bearbeiter	L.Ni	23.01.2019		
Prüfer	T.We	13.02.2019	Zeich.Nr./Drawing No: D0011977.DWG Rev.: B Maßstab/Scale: ArtikelNr./Article No: Rev.: 1:2	
B	Zeichnung überarbeitet	S.Lö	09.11.2021	BOS Best Of Steel GmbH D-48271 Emsdetten Best Of Steel www.BestOfSteel.de
A	min. Leibungstiefe angepasst	J.Ga	21.07.2020	
REV.	Änderung	Name	Datum	
				Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgmeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m. Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications